总重量	1436kg		
转速	1480r/min	转速	1480r/min
扬程	75m	电压	380V
流量	50L/S	功率	55kW
型号	XBD7.5/50-150D/3	型号	
水　泵		电　机	

设备规范表

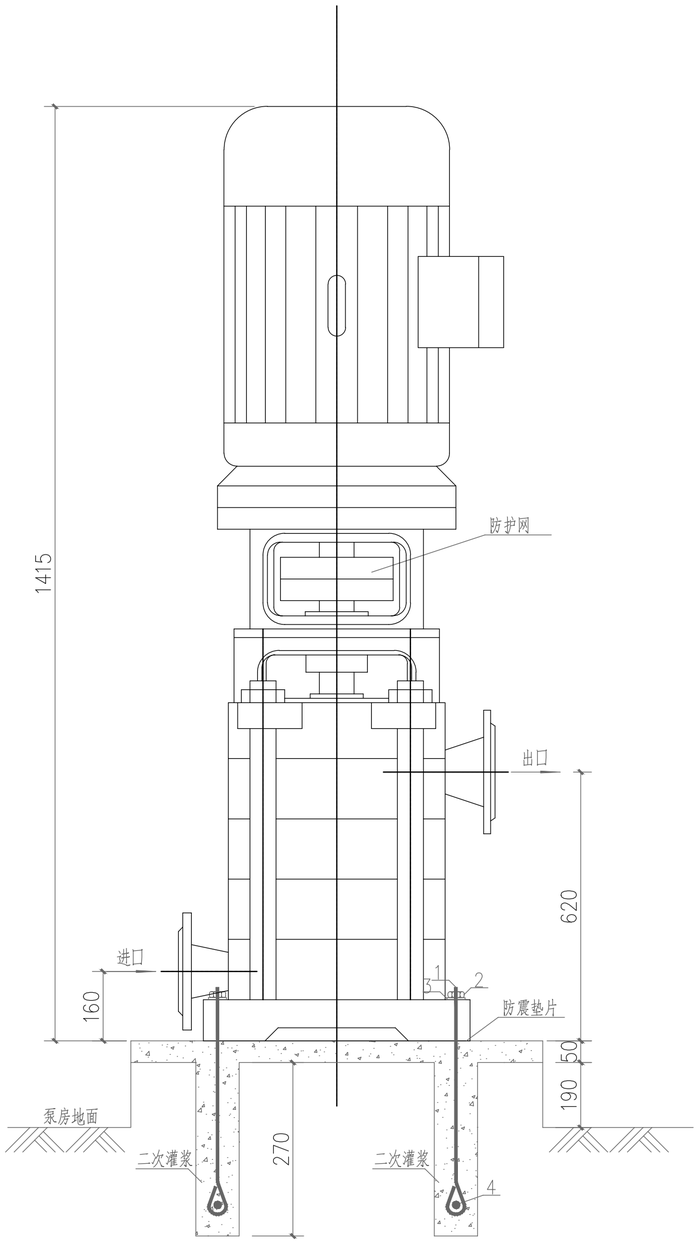

水喷雾泵安装立面图

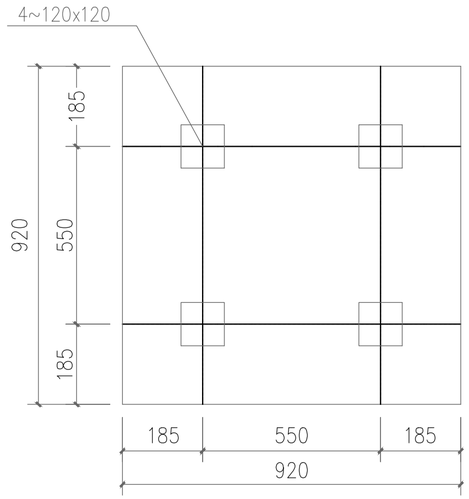

平面图



进口法兰



出口法兰

说明：

1. 图中尺寸以毫米计。
2. 基础浇注之前必须与到货设备核对外形尺寸后方可施工.
3. 消火栓泵进出口安装方式为后进前出水，订货时须向厂方说明。
4. 图中材料表为一台消防主泵所需材料，本工程共安装2台消火栓主泵。
5. 联轴器检修口需加防护网，水泵底座设有10mm防震胶垫。

编号	名　称	规格或型号	单位	数量	备　注
4	地脚螺栓横杆		个	4	
3	垫圈	ø24	个	4	
2	螺母	ø24	个	4	
1	地脚螺栓	4-M20x400	个	4	

设备材料表

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称:广东百安建设科技集团有限公司
业务范围:消防设施工程设计专项
资质证书编号:A144015225(甲级)
有效期至:2023年12月31日

广东百安建设科技集团有限公司				工程名称	110千伏中船Ⅱ输变电工程		
建设部颁发证号 A144015225		证书等级	甲	兴建单位		设计阶段	施工图
审　定	刘兆军	设　计	杨小龙	图纸内容	水喷雾泵安装示意图	比　例	1:100
审　核	刘兆军	制　图	杨小龙			图　别	消防水施
总负责人	李　建	校　对	李伟超			图　号	B180059S-S0503-06
工种负责	谢　峰	文档编码	BAXF-B180059S-202012			日　期	2023.03

建筑 结构 电气 给排水 暖通