



I-I 剖面

II-II 剖面

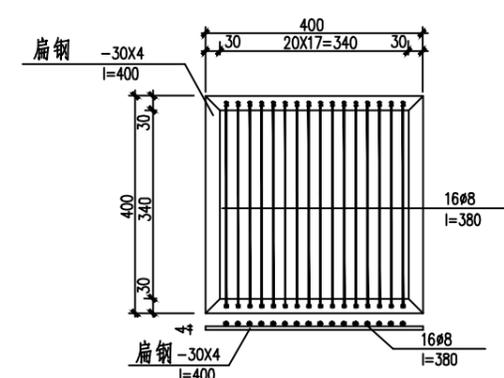

拦污栅制造图

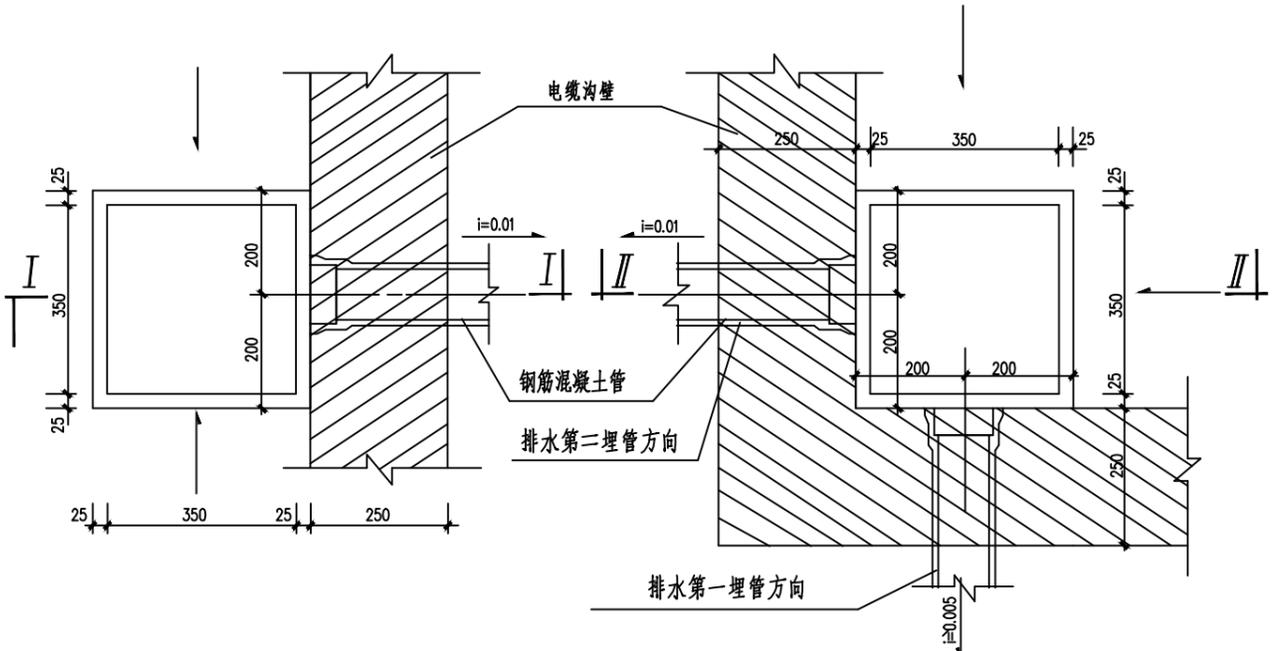

沟中段集水坑

沟转角集水坑

说明:

1. 集水坑位置、管底标高见给排水平面布置图。
2. D表示排水管管径。

设计资质证书编号
A244015424

专业					
签名					
日期					

广东潮州电力设计有限公司				潮州110千伏桑浦山输变电 110kV桑浦山变电站		工程	施工图	设计阶段
批准	何	校核	李	电缆沟集水坑详图				
审定		设计	李					
审核	何	CAD制图		图号 SPSBS-S0101-11				
主设		比例						
		日期	2023.06					