


基础大样图

基础设计说明:

- 1、本图单位为毫米;
- 2、基础采用C20混凝土浇筑,每基路灯采用0.08立方米混凝土浇筑,L50x5x2500镀锌角钢垂直接地2根;
- 3、L50\*5角钢接地极绝缘电阻不大于10Ω;
- 4、要求基础置于原状土上,对地基承载力进行触探试验,地基承载力大于120KPa,如遇不良地质土层应进行联系设计单位处理;
- 5、基础周围回填土应压实处理,压实系数大于0.94;
- 6、基础开挖前必须进行物探,不得破坏原有地下管线。

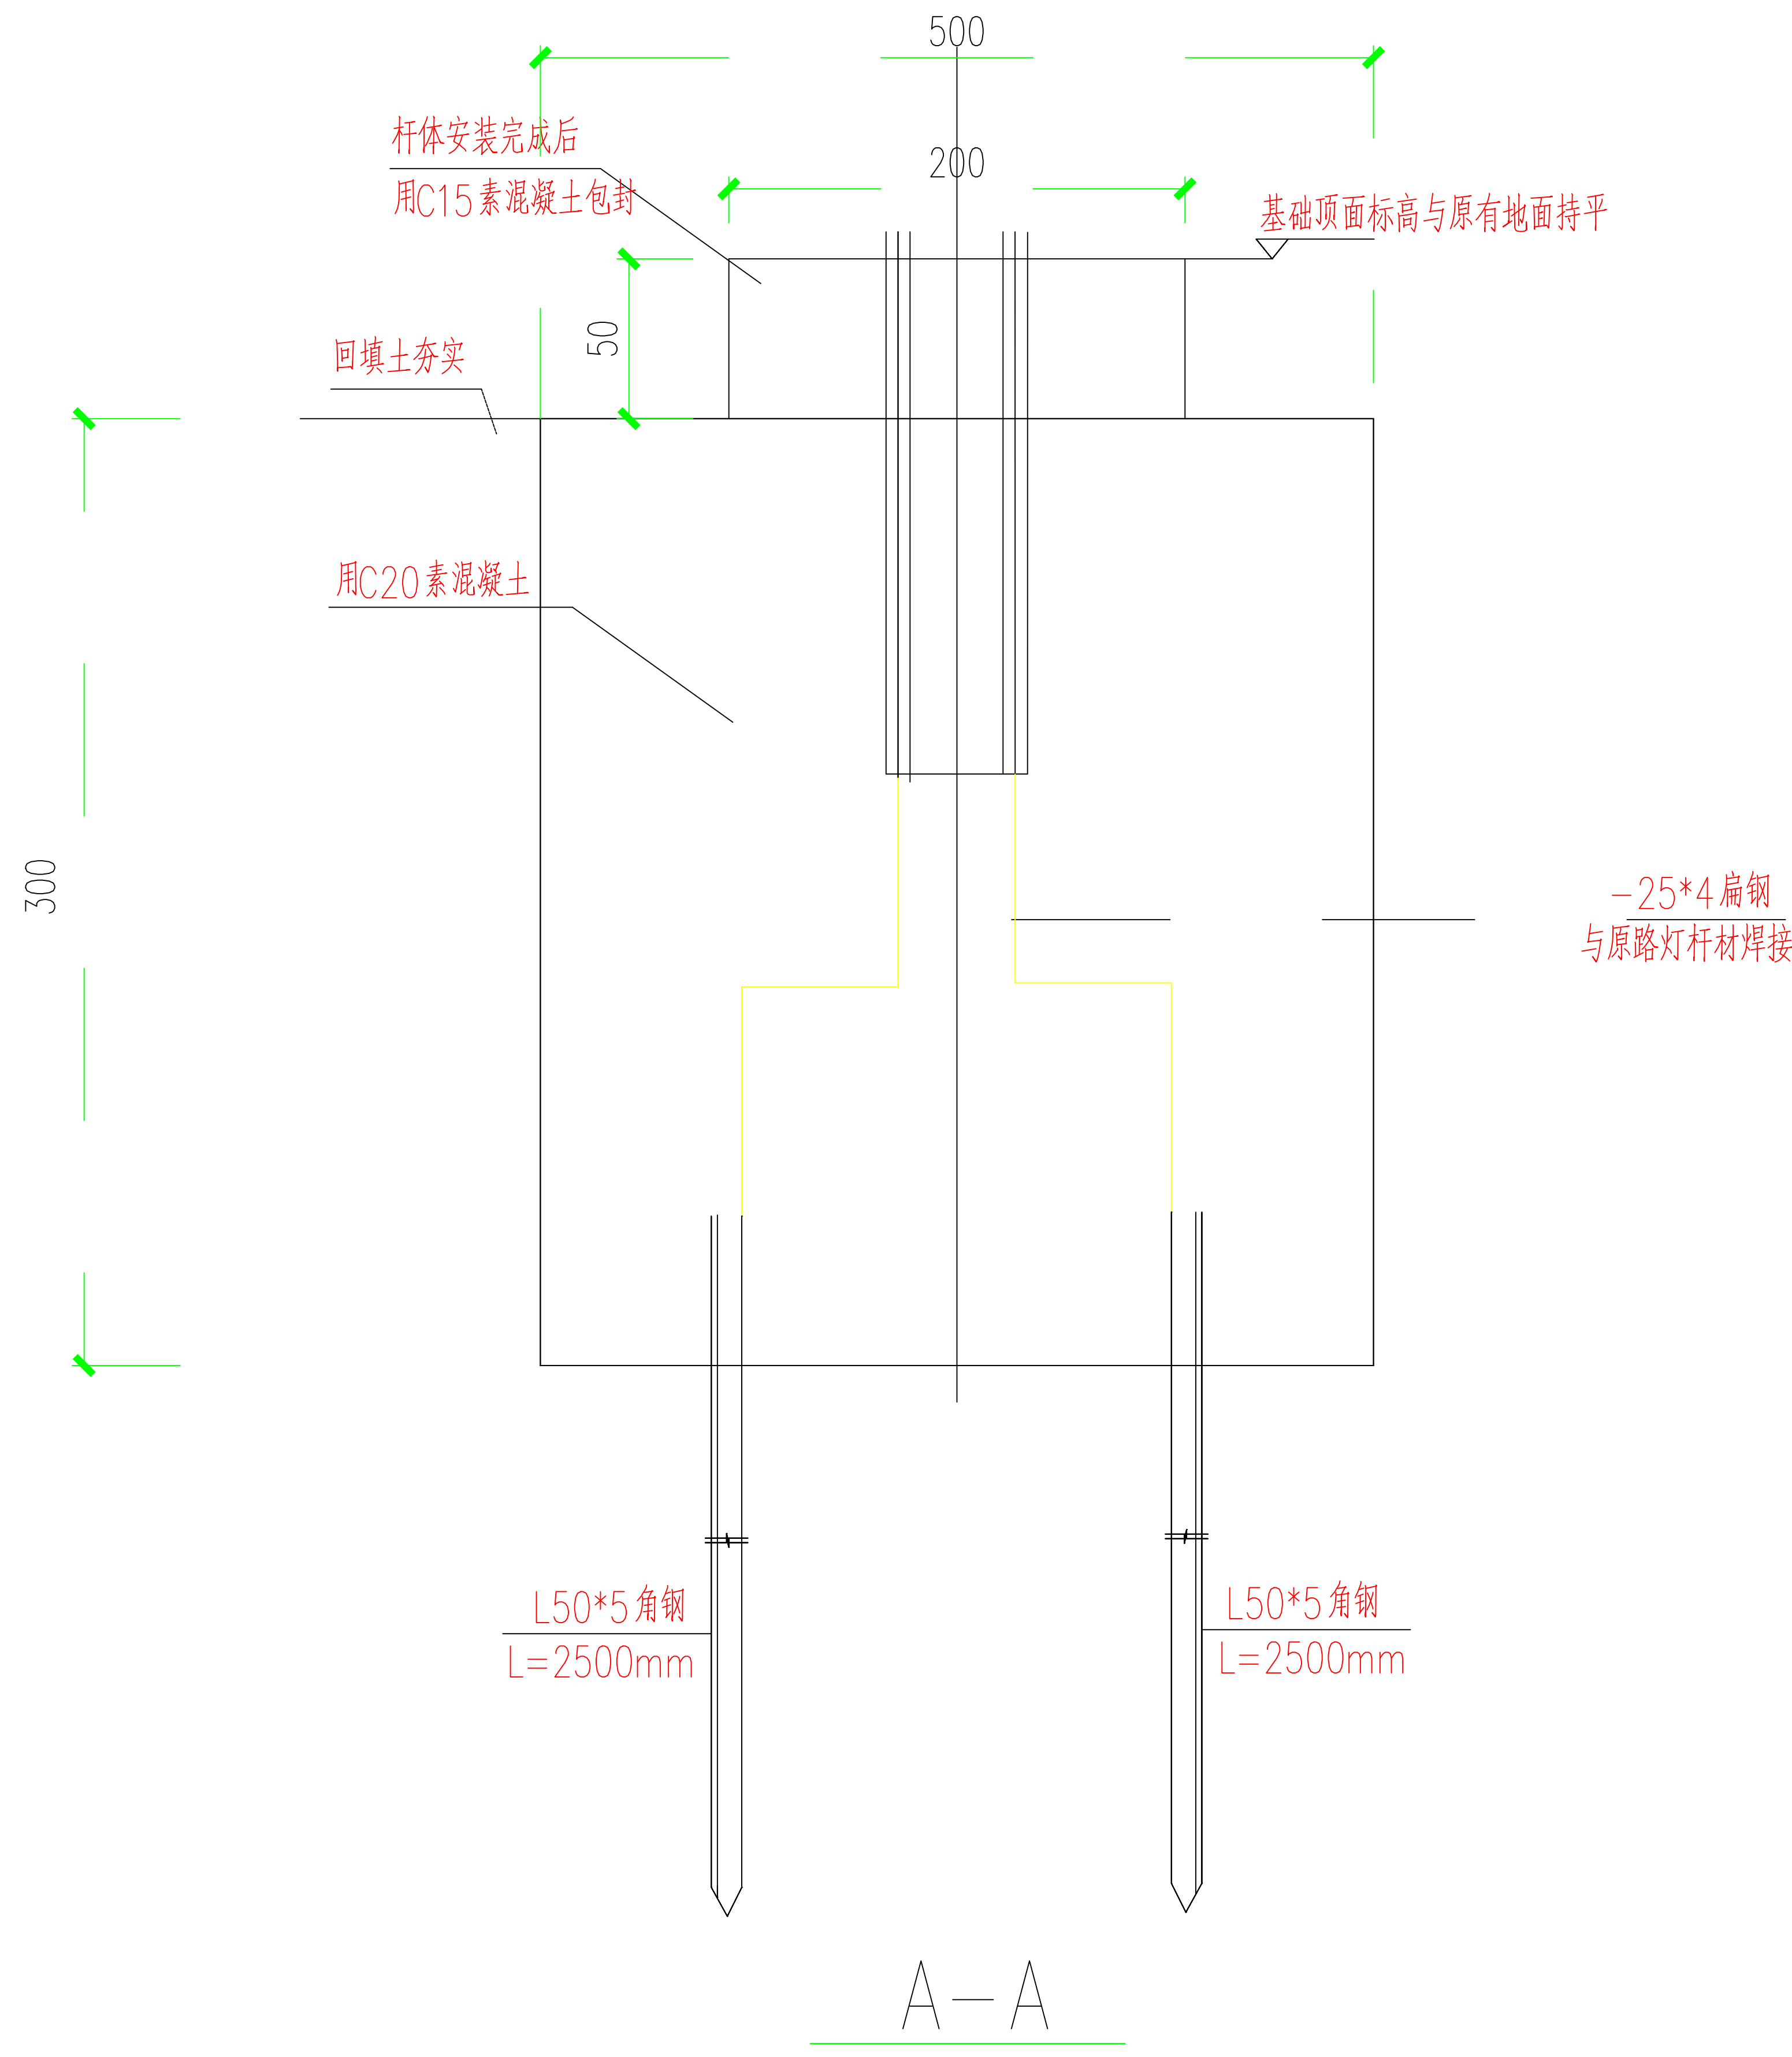

<div> 汕头善能达产业管理有限公司</div>				110kV沙陇至双山线路		工程	施工图设计 阶段	
批 准		设 计		路灯基础施工图 (迁移原有路灯)				
审 核		制 图						
		比 例						
校 核		日 期	2024. 5. 20	图 号	S2401-1S-D0202-07		版 本	