专业 | 会签人 | 日期

塔型简图

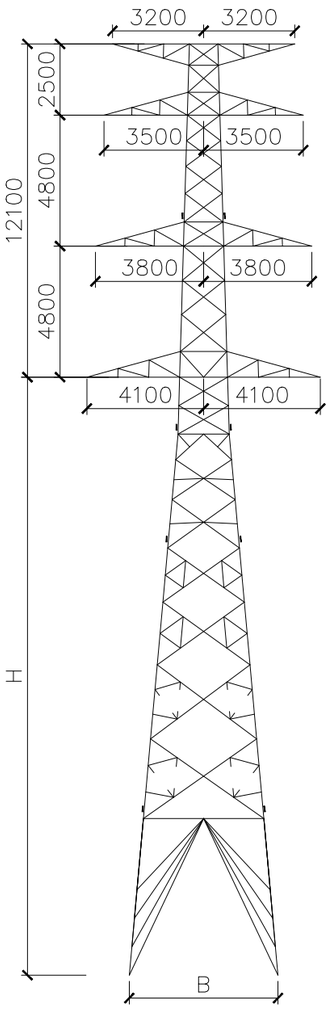

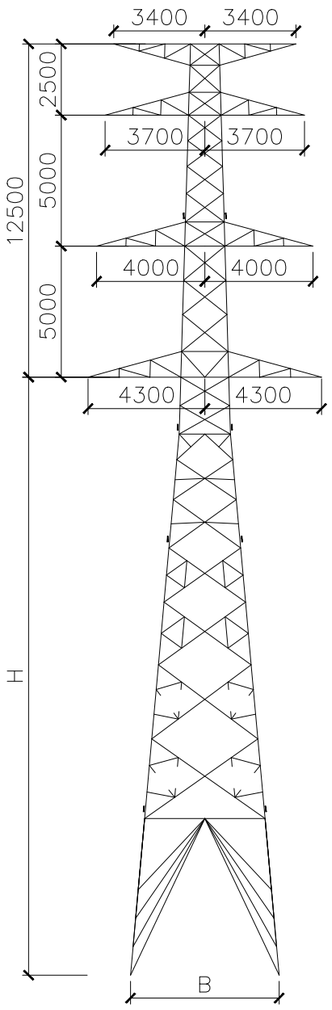

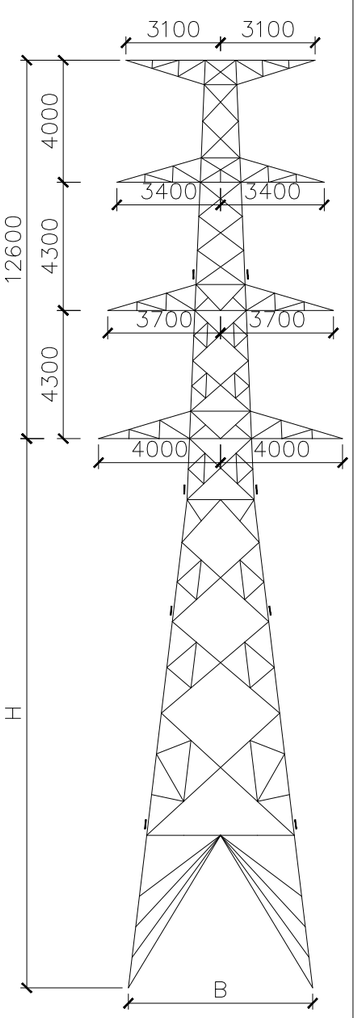

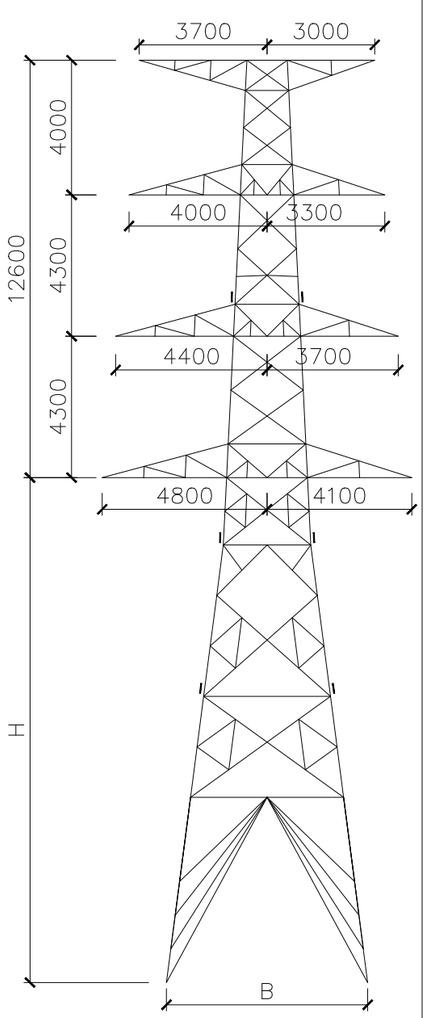

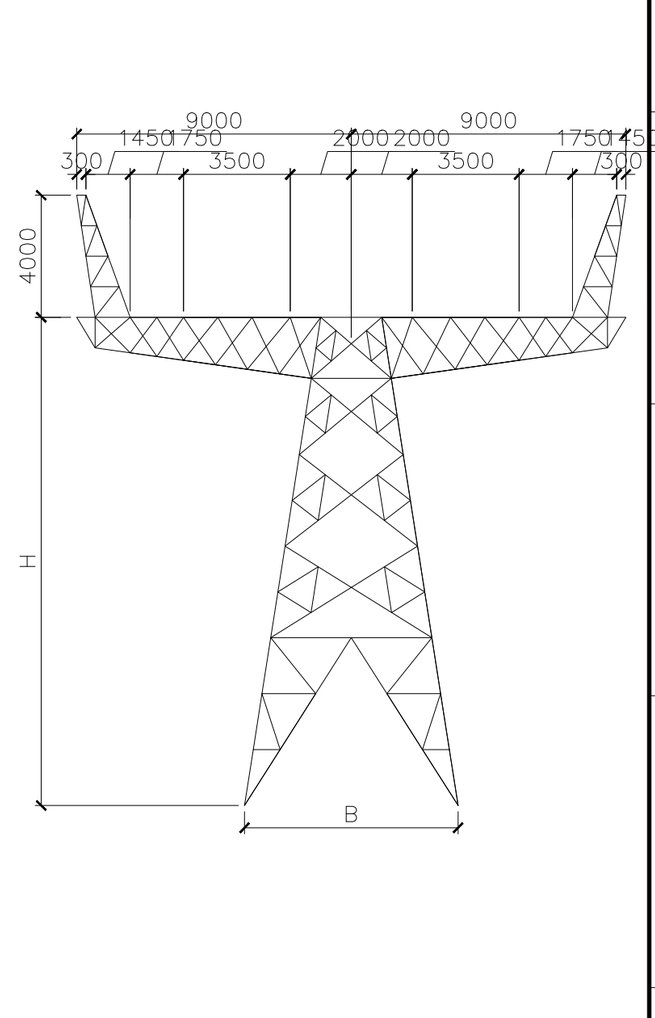

杆塔型号		1C2Wa-Z2	1C2Wa-Z3	1C2Wa-J1	1C2Wa-J4		STJ261
呼称高H	[m]	39	48	30	24	27	18
全 高	[m]	51.1	60.5	42.6	36.6	39.6	22.0
保护角	[度]	<5°	<5°	<5°	<5°	<5°	<5°
铁塔根开宽度B1	[m]	8.44	10.27	8.91	8.76	9.6	7.01
基础根开宽度B2	[m]	8.48	10.31	8.95	8.8	9.64	7.06
钢材耗量	[kg]	14869.9	21390.1	13442.0	16472.60	17849.00	23980.51
基 数		2	1	1	1	1	2

备注1：钢材耗量未包含防盗螺栓、防松罩的重量及其损耗。

湛江中汇电力咨询有限公司 ZHANJIANG ZHONGHUI ELECTRIC POWER CONSULTING CO.,LTD				湛江110kV沈塘输变电 110kV雷客甲线解口入沈塘站线路 工程	施工图 设计阶段
批 准		设 计	李承达	杆塔一览图	
审 核		制 图	李承达		
校 核		比 例			
会 签		日 期	2024年05月	图 号	1J19-ST-SC-SD0101-12