

● 无障碍设计说明

1. 距踏步起点和终点 $250\text{mm} \sim 300\text{mm}$ 处应设置提示盲道, 提示盲道的长度应与梯段的宽度相对应。

2. 上行和下行时, 第一阶踏步应在颜色或材质上有明显呈显。

3. 不应采用无踢面和无直角形缘条的踏步。

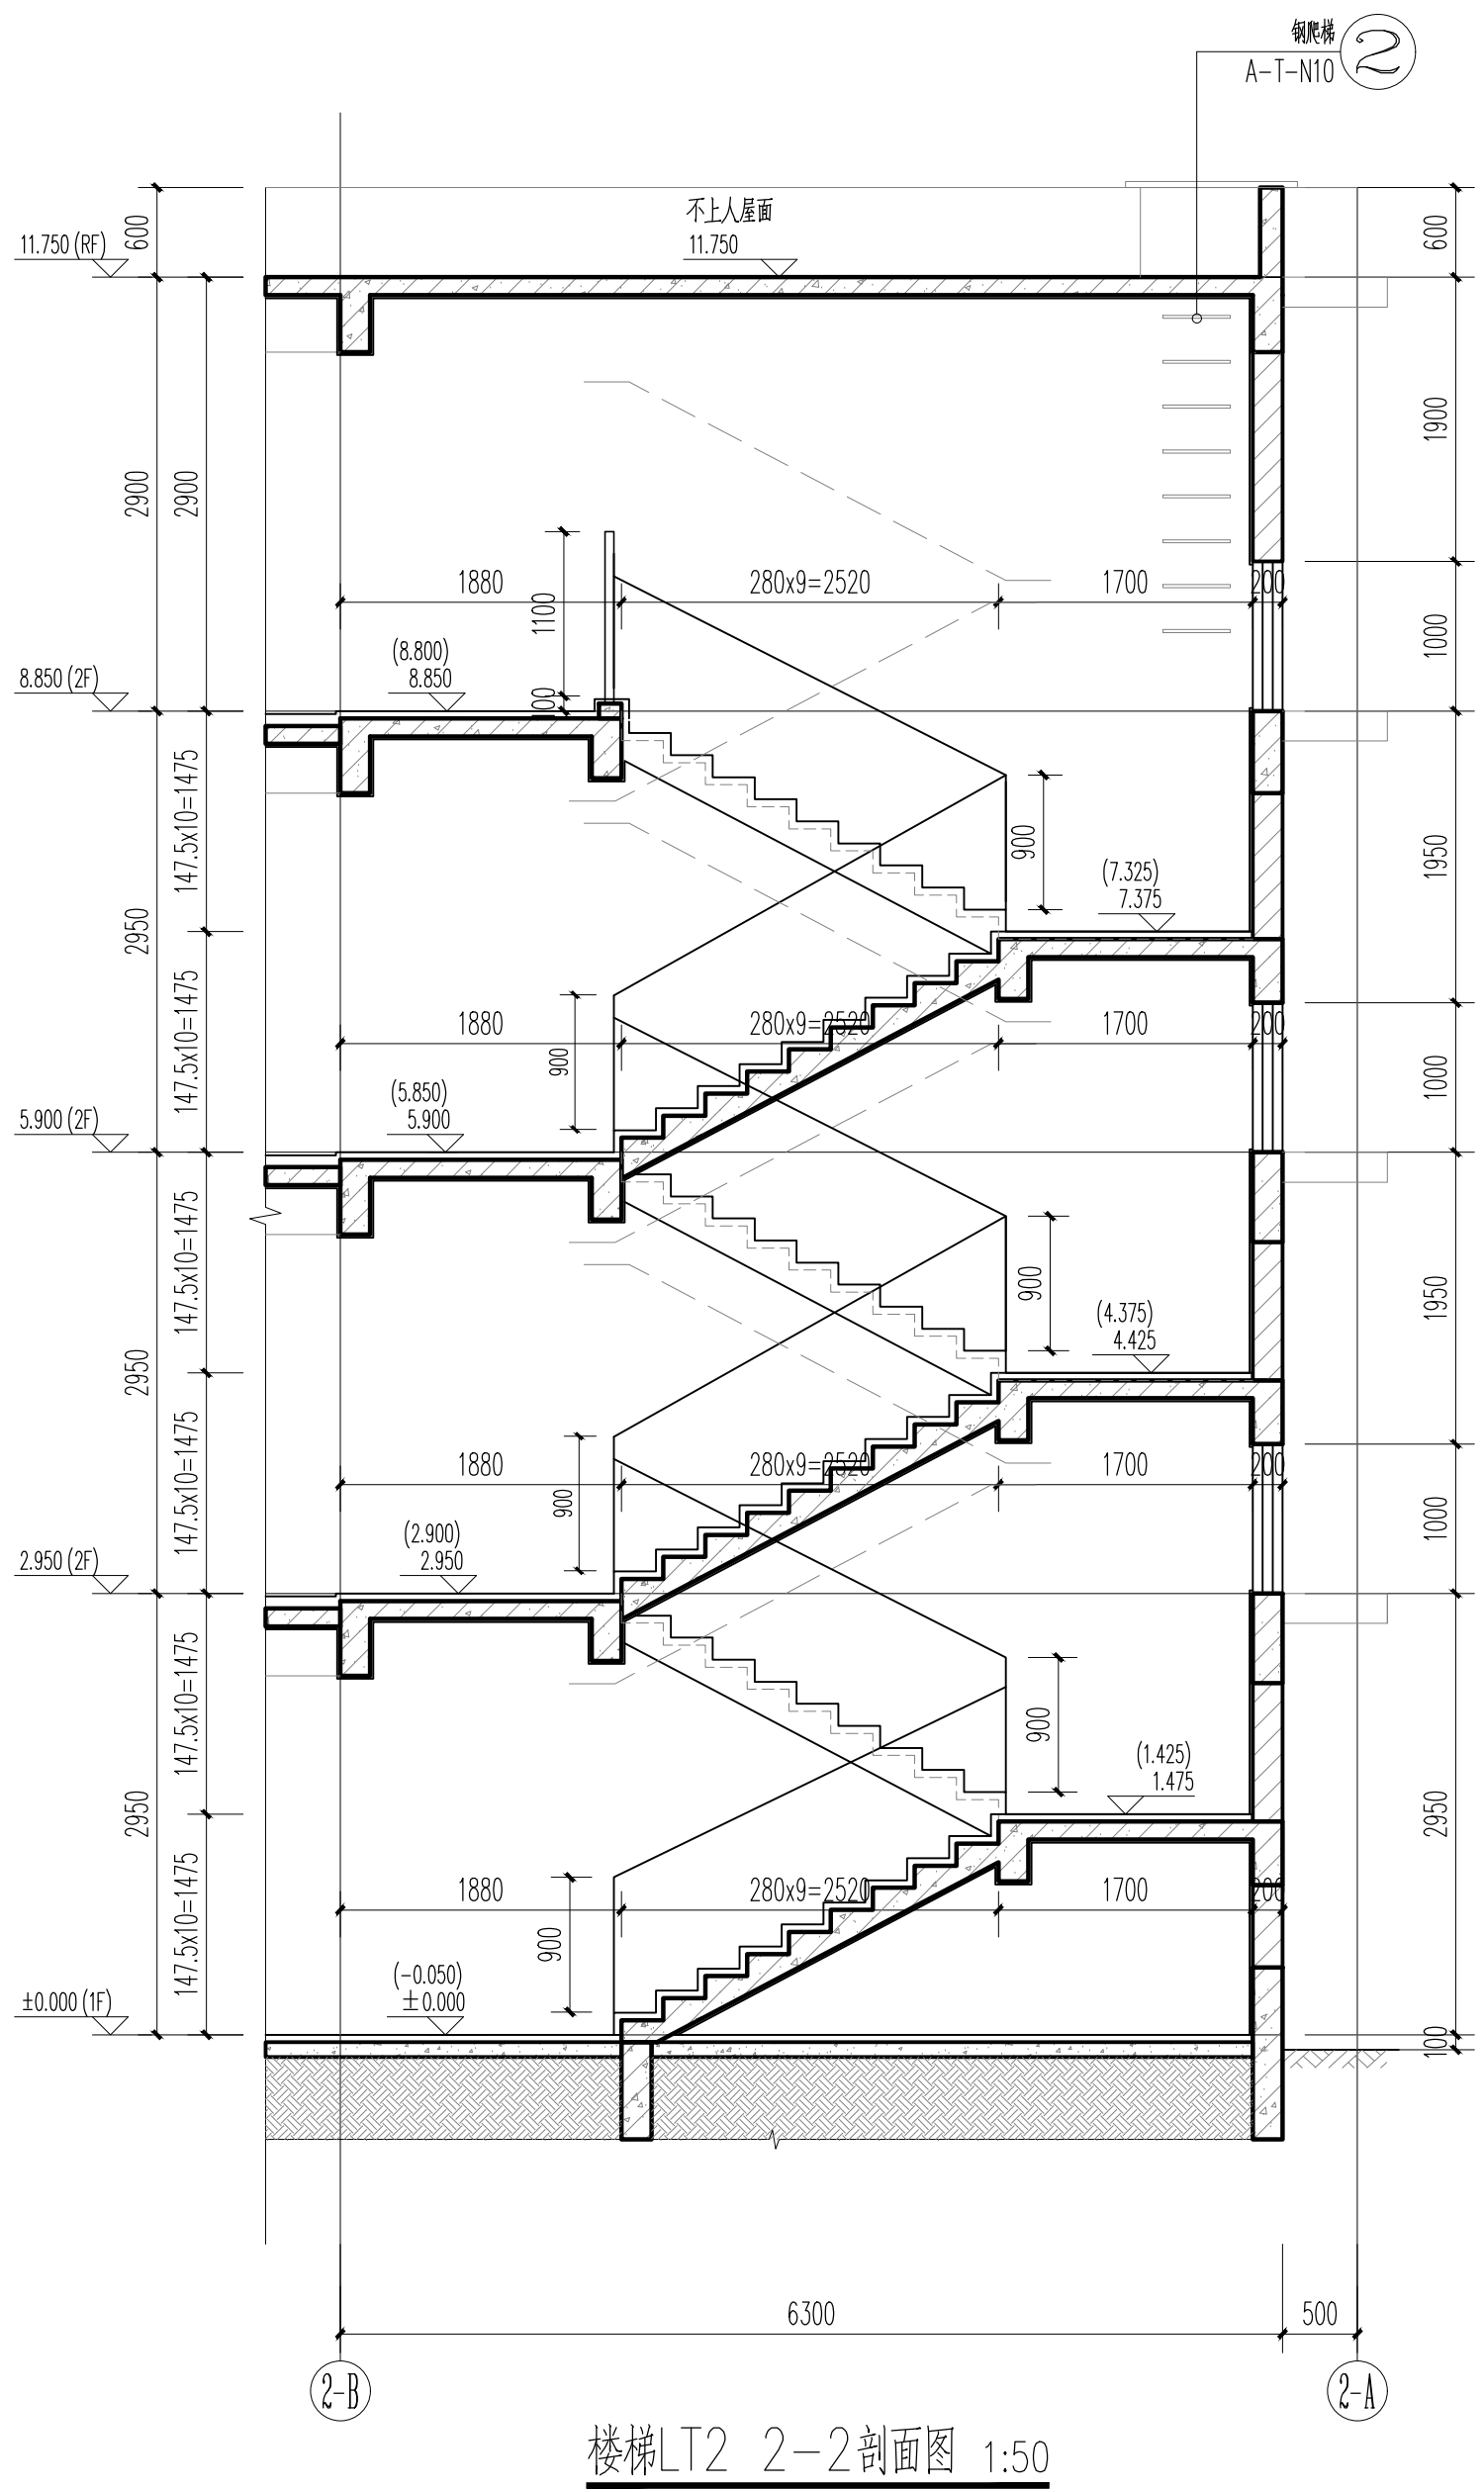
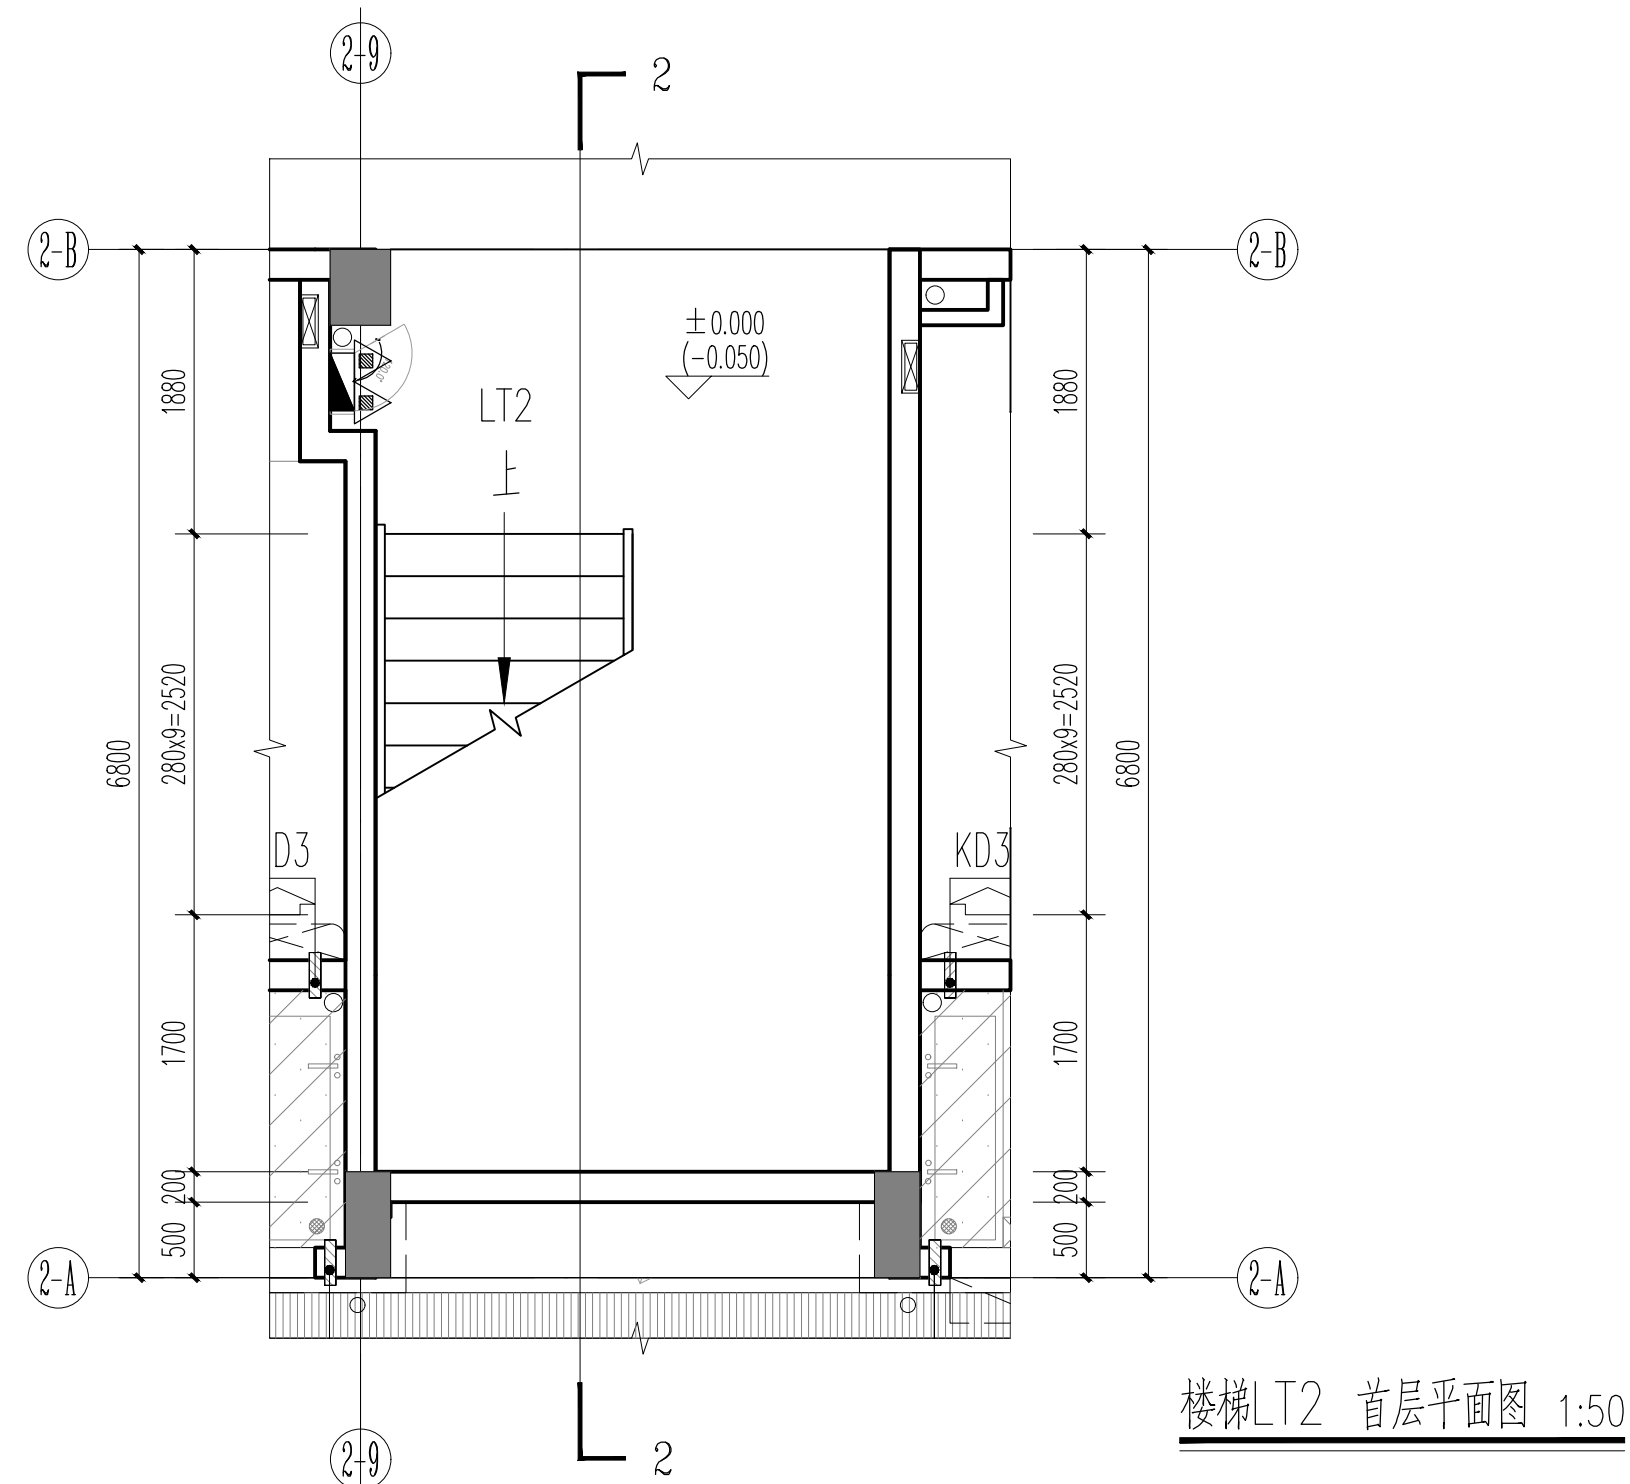
4. 踏步防滑条、警示条等附着物不应突出踏面。

5. 二级及三级以上台阶和楼梯应在两侧设置扶手。

6. 扶手高度为 0.9m , 设置位置及间距, 上下扶手高度为 0.7m 。

7. 扶手起点和终点应比扶手高度 $>300\text{mm}$, 扶手末端向踏面或向下延伸 0.1m , 扶手与踏面高度 $>40\text{mm}$ 。

8. 楼梯踏步防滑条做法按《T-N13 3号大样》提示盲道做法按《12J926》

[illegible]