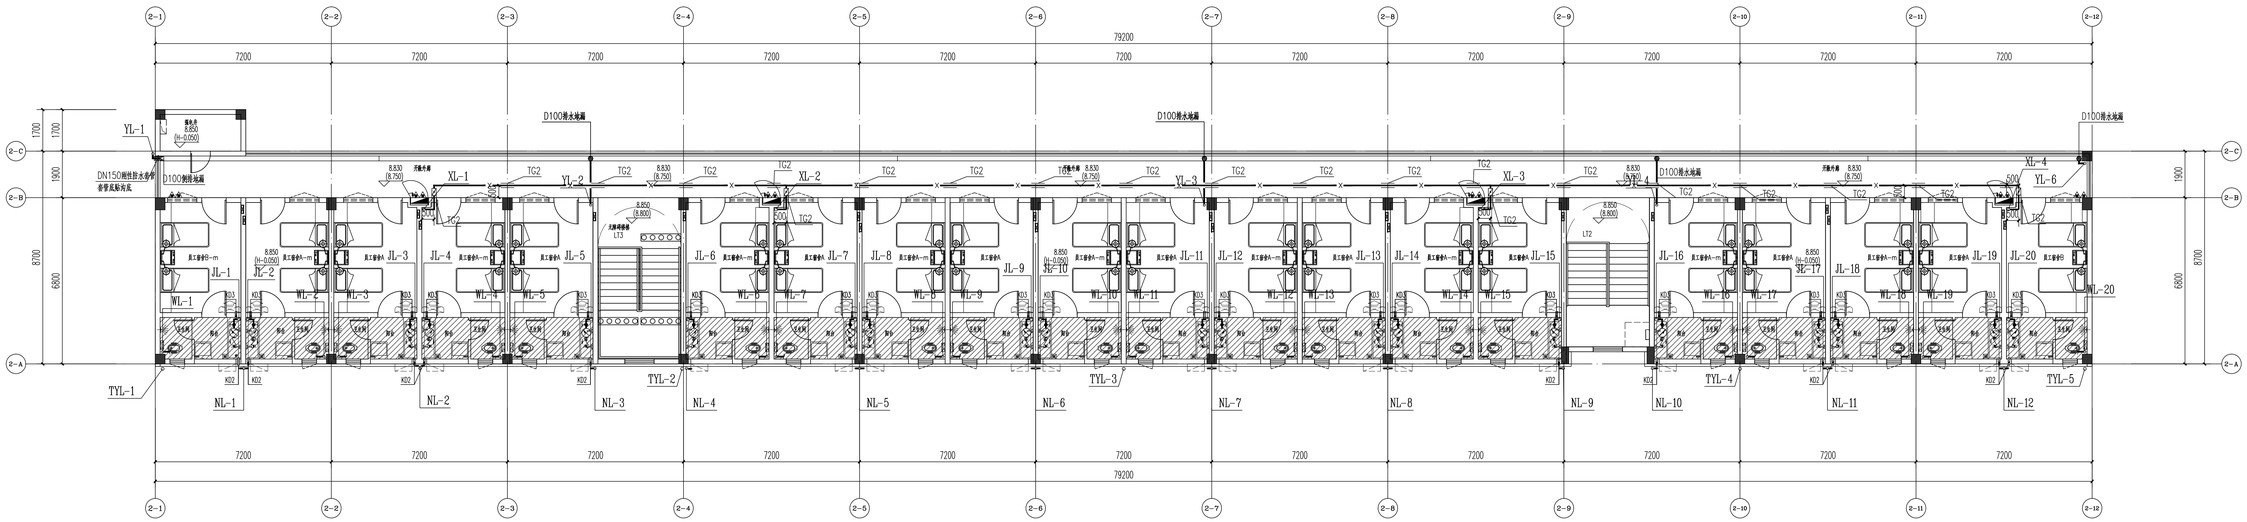

四层给排水及消防平面图 1:100

说明:

1.宿舍楼、饭堂按严重危险级、A类火灾配置MFZ/ABC5手提式灭火器，每个组合式消防柜的下格内配置2具;

2.图中未标注管径的管道，其管径、坡度详见对应系统图;

TG2:DN150钢套管，管中标高:结构板下150mm

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称:广州城建开发设计院有限公司
业务范围:建筑行业建筑工程甲级
资质证书编号:A144019013
有效期至:2030年04月09日

版本码	版本日期	版本码	版本日期
	2023.11.02	YAL.0	2025.04
YA2.0	2025.01		
YA3.0	2025.01		

图幅 A1+1/4 折算A1图幅数量 1.25

广州城建开发设计院有限公司
Guangzhou City Construction & Development Design Institute CO.,LTD

地址:广州市天河北路天河北街8号首层
Address: 1/F, No.8 Tianhe Bei Street, Tianhe Bei Road, Guangzhou, China

资质:建筑工程甲级 证书号:A244019010

审定 Authorized by	邹奇峰	
审核 Processed by	程方涛	
项目负责人 Project Manager	文艳顺 万汉鑫	
专业负责人 Chief Engineer	王一超	
校对 Checked by	赵伟	
设计 Designed by	潘铨勤	
制图 Drafted by	潘铨勤	

项目号 Project No.	2308301A
建设单位 Client	广州市从化青龙科技基地有限公司
工程名称 Project	华美牧场员工宿舍和食堂工程
图纸名称 Title	四层给排水及消防平面图
专业 Subject	给排水
设计阶段 Phase	施工图
图号 Drawing No.	W-1-P03
日期 Date	2025.04
电子文件名 File Name	

版权所有，未经授权，不得复制。
ALL RIGHTS RESERVED.