方案			给排水	王一焜		景观					
建筑	李婉颖	李婉颖	电气	朱玲芳	朱玲芳	装饰					
结构			暖通	赖焕炼	赖焕炼						

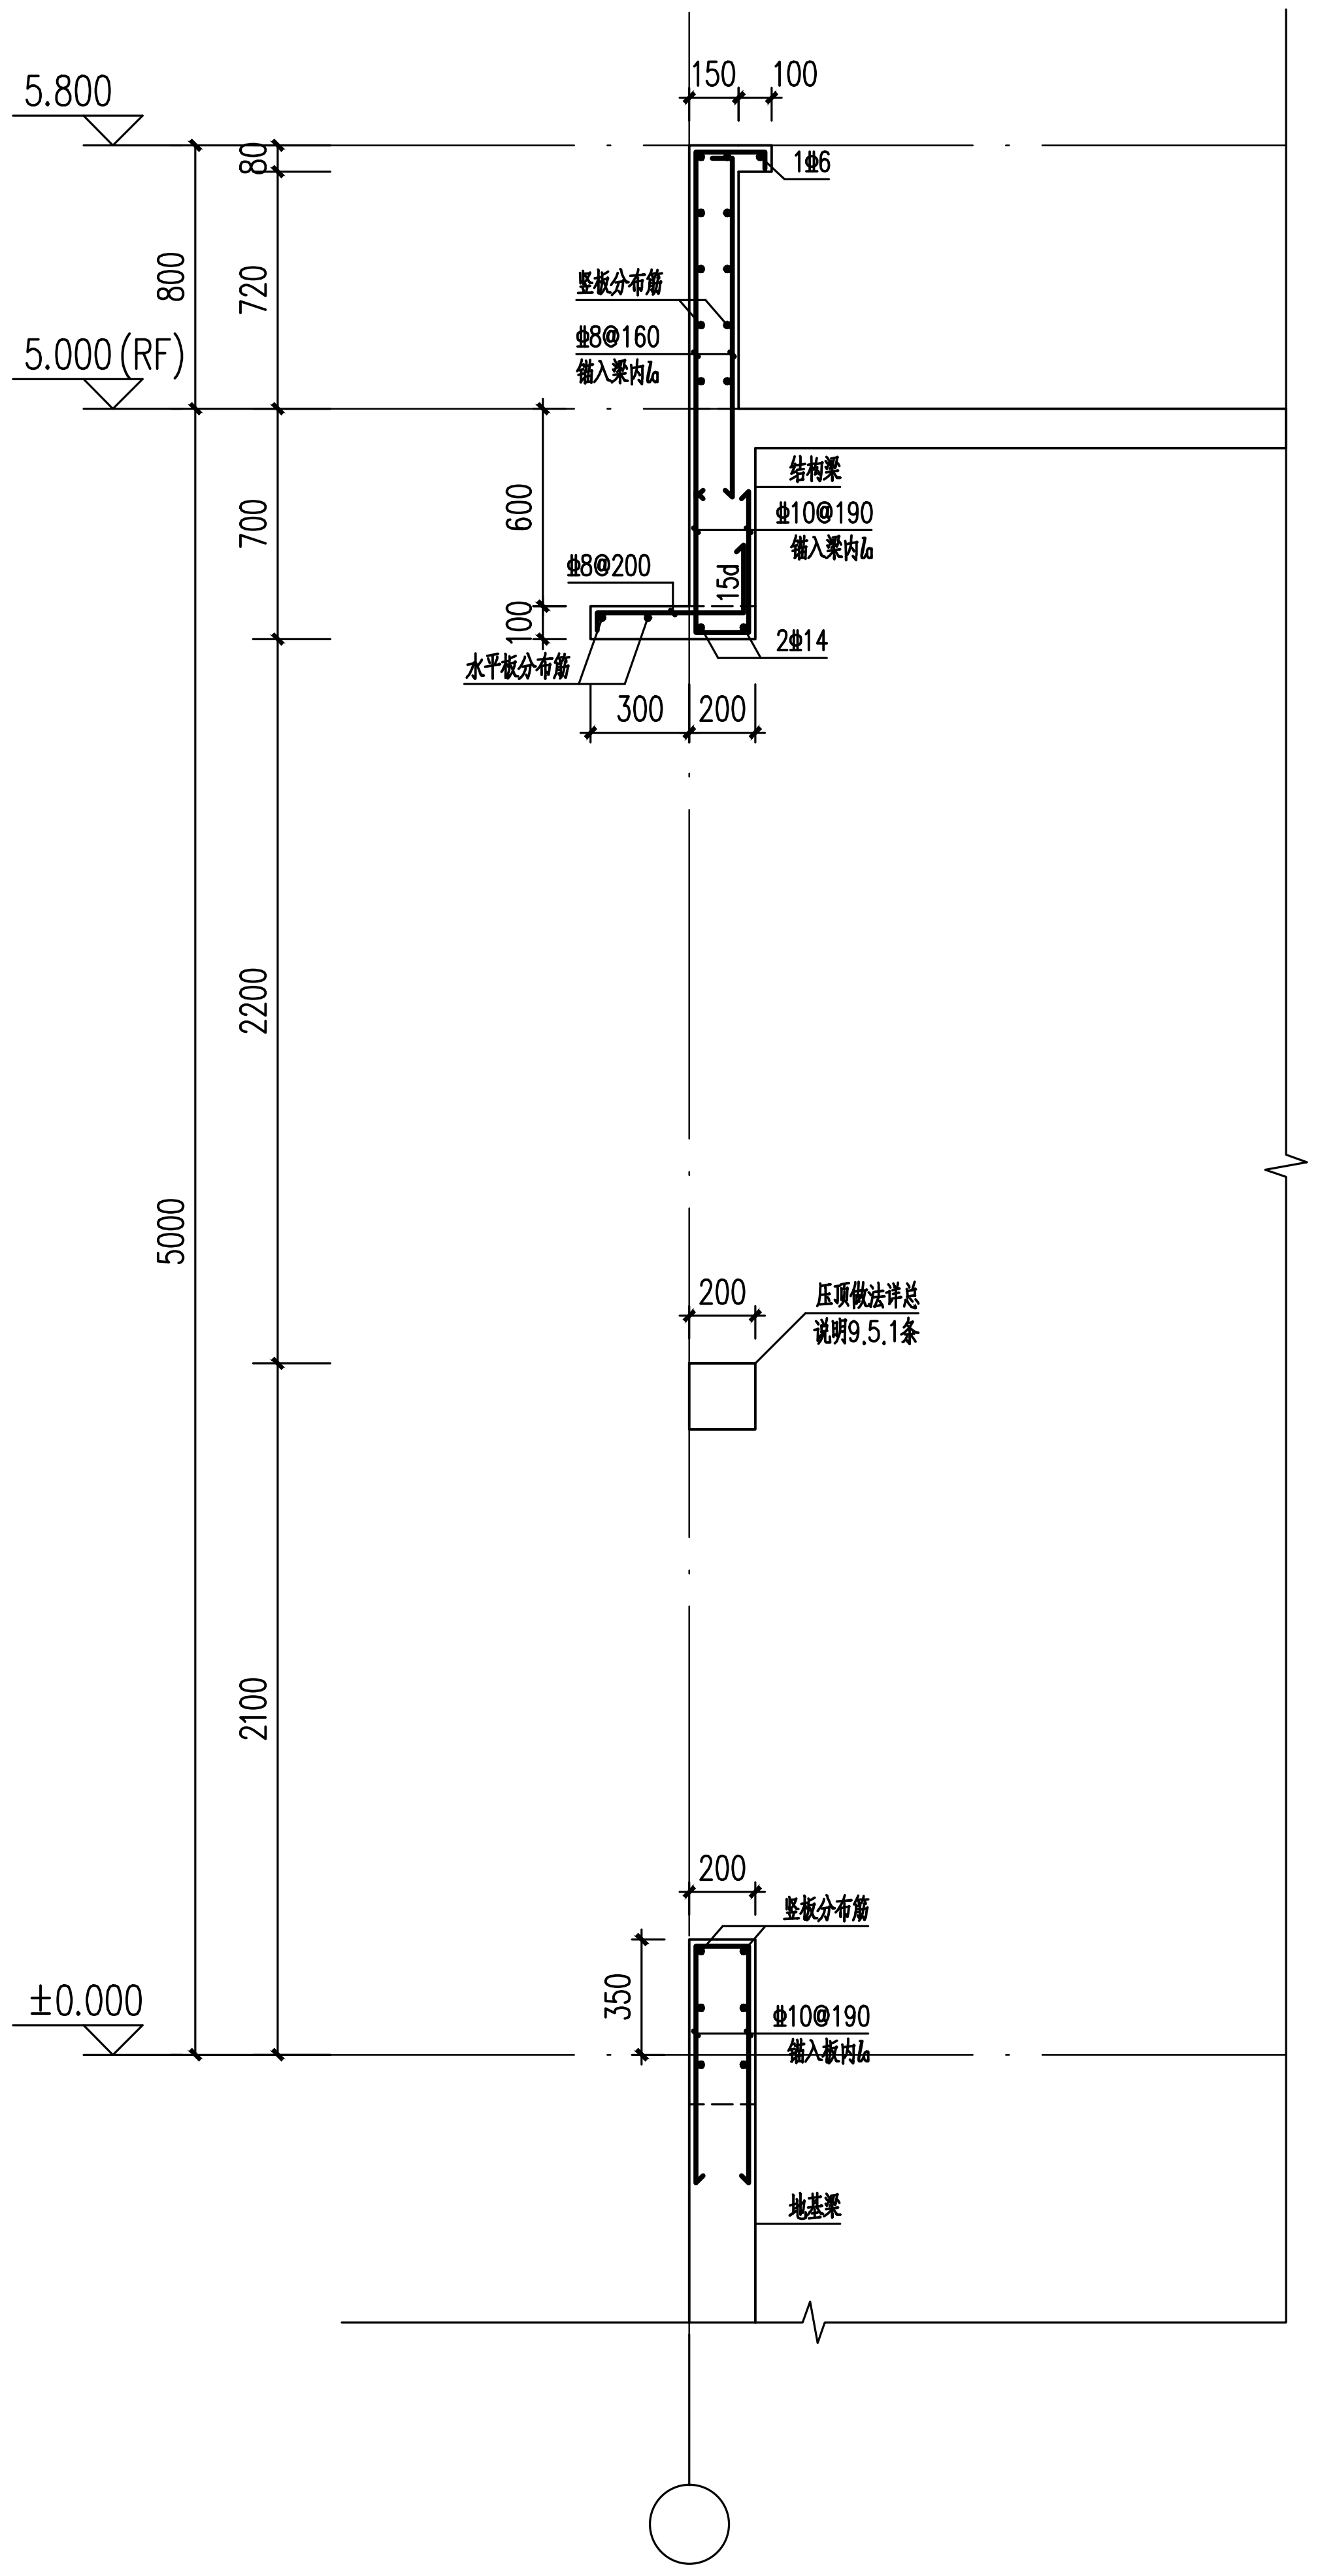

5.800
5.000(RF)
±0.000
150
100
1Φ6
80
720
800
700
600
100
竖板分布筋
Φ8@160
锚入梁内la
结构梁
Φ10@190
锚入梁内la
15d
Φ8@200
水平板分布筋
2Φ14
300
200
2200
5000
2100
200
压顶做法详说明9.5.1条
200
竖板分布筋
Φ10@190
锚入板内la
350
地基梁

⑫ 1:30

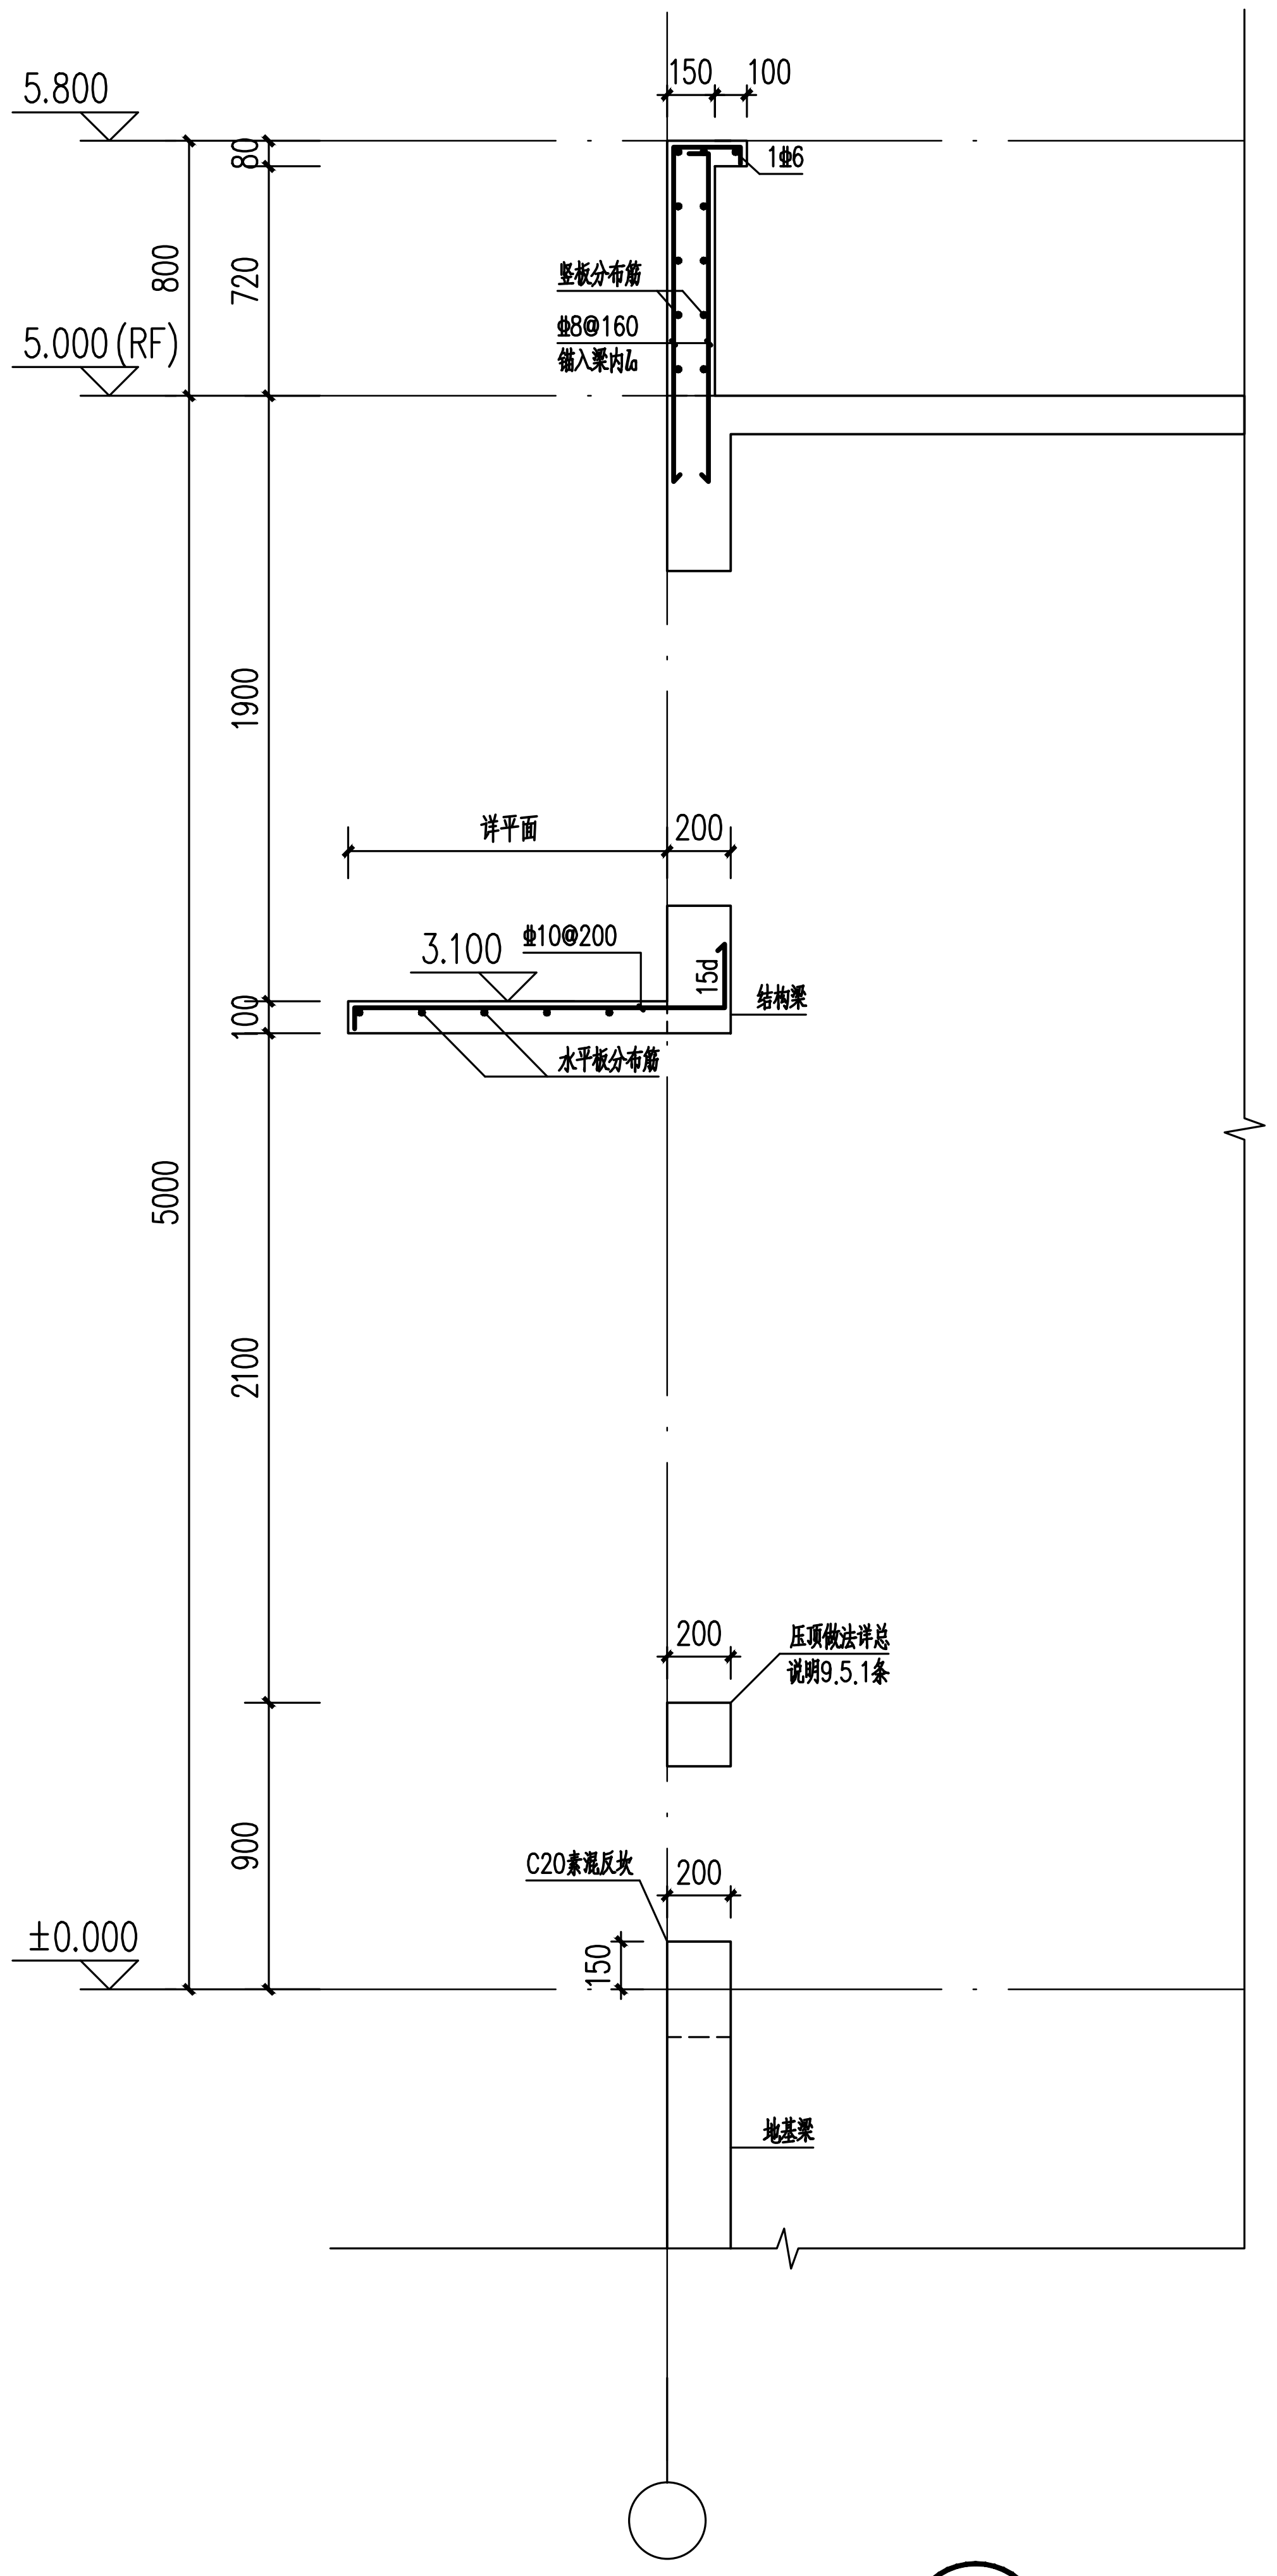

5.800
5.000(RF)
±0.000
150
100
1Φ6
80
720
800
竖板分布筋
Φ8@160
锚入梁内la
1900
详平面
200
3.100
Φ10@200
15d
结构梁
100
水平板分布筋
5000
2100
200
压顶做法详说明9.5.1条
900
C20素混凝土反坎
200
150
地基梁

⑬ 1:30

说明:

1. 混凝土强度等级与楼层相同。
2. 室外悬臂板的悬臂长度L≥400且宽度>3000时，应设置板底抗裂钢筋，做法详结构总说明7.5.10条，或不满足以上要求但板厚大于或等于120mm时，按相同要求配置板底抗裂钢筋。
3. 墙身大样平面索引详结构平面图，本图须与结构平面图和建筑墙身大样图配合使用。
4. 混凝土女儿墙高度大于1米时，每隔15m需设置一道伸缩缝。
5. 受力钢筋锚固长度不小于35d，弯锚时弯锚段长度不小于15d。
6. 凡飘窗板上有墙或构造柱，墙下500范围内配筋加密至@100，若原间距是@100，则钢筋直径加大一级。
7. 悬挑板阴角、阳角配筋构造详图集22G101-1第2-64、2-65页。

板 厚	100	110	120	130	140	150	160、170	180	190	200	210、220	230	240、250
水平板分布筋	Φ6@180	Φ6@170	Φ6@150	Φ6@140	Φ6@130	Φ6@120	Φ6@110	Φ8@180	Φ8@170	Φ8@160	Φ8@150	Φ8@140	Φ8@130

板厚	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300
竖板分布筋	Φ6@200	Φ6@200	Φ6@200	Φ6@200	Φ6@200	Φ6@200	Φ6@180	Φ6@170	Φ6@150	Φ6@140	Φ8@200	Φ8@160

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：广州城建开发设计院有限公司
业务范围：建筑行业建筑工程甲级
资质证书编号：A144019013
有效期至：2030年04月09日

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓 名： 王 一 功
注册号： 4401901-S017
有效期： 至2027年06月

版本码	版本日期	版本码	版本日期
/	2023.11.02	VA4.0	2025.04
VA2.0	2025.01.07		
VA3.0	2025.01		
图 幅	A2	折算A1图幅数量	0.5

广州城建开发设计院有限公司
Guangzhou City Construction &
Development Design Institute CO.,LTD

地址：广州市天河北路天河北街9号首层
Address: 1/F No.9 Tianhe Bei Street,
Tianhe Bei Road, Guangzhou, China

资质：建筑工程甲级　证书号： A244019010

审 定 Authorized by	陈宁旭	陈宁旭
审 核 Processed by	王一功	王一功
项目负责人 Project Manager	文艳顺	文艳顺
	万汶鑫	万汶鑫
专业负责人 Chief Engineer	王一功	王一功
	李达航	李达航
校 对 Checked by	黎建城	黎建城
设 计 Designed by	周家全	周家全
制 图 Drafted by	周家全	周家全
业务号 Project No.	2308301A	
建设单位 Client	广州市从化青龙科技基地有限公司	
工程名称 Project	华美牧场员工宿舍和食堂工程	
图纸名称 Title	墙身大样五	

专业 Subject	结构	设计阶段 Phase	施工图
图号 Drawing No.	S-1-M5	日期 Date	2025.04
电子文件名 File Name			

版权所有，未经授权，不得复制。
ALL RIGHTS RESERVED.