方 案				给排水	王一焜			景 观			
建 筑				电 气	朱玲芳			装 饰			
结 构	李达航			暖 通	赖焕炼						

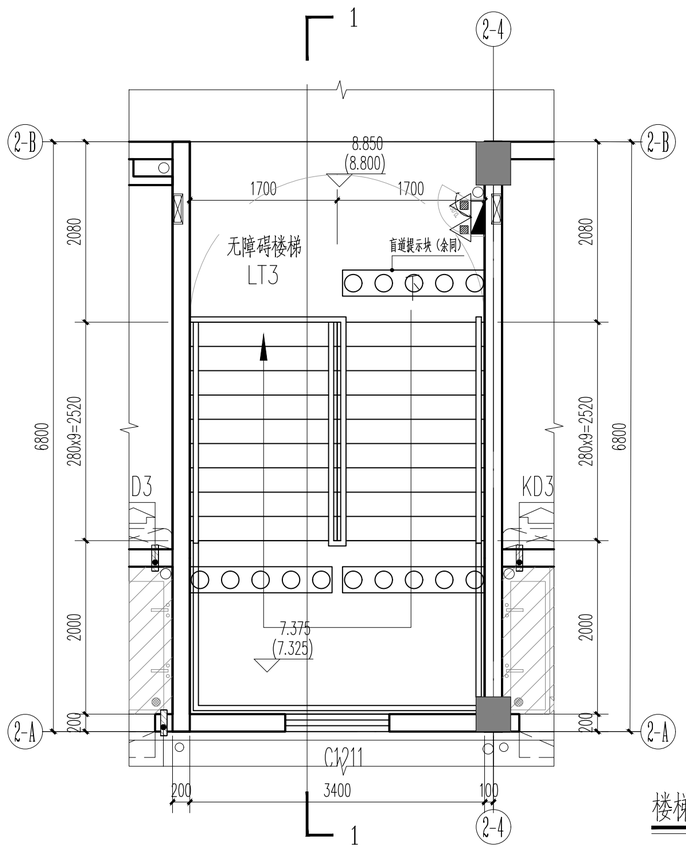

楼梯LT1 四层平面图 1:50

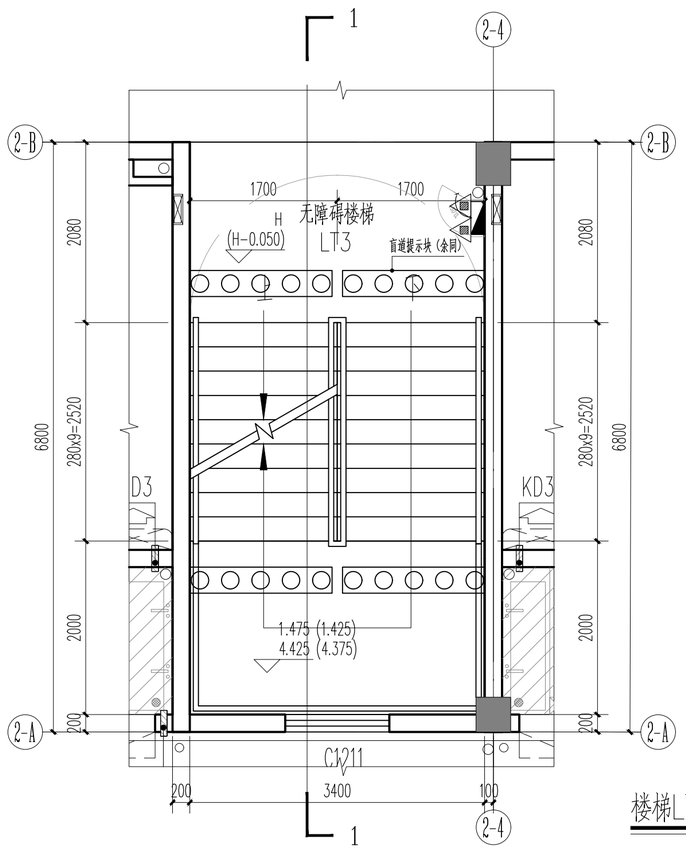

楼梯LT1 二～三层平面图 1:50

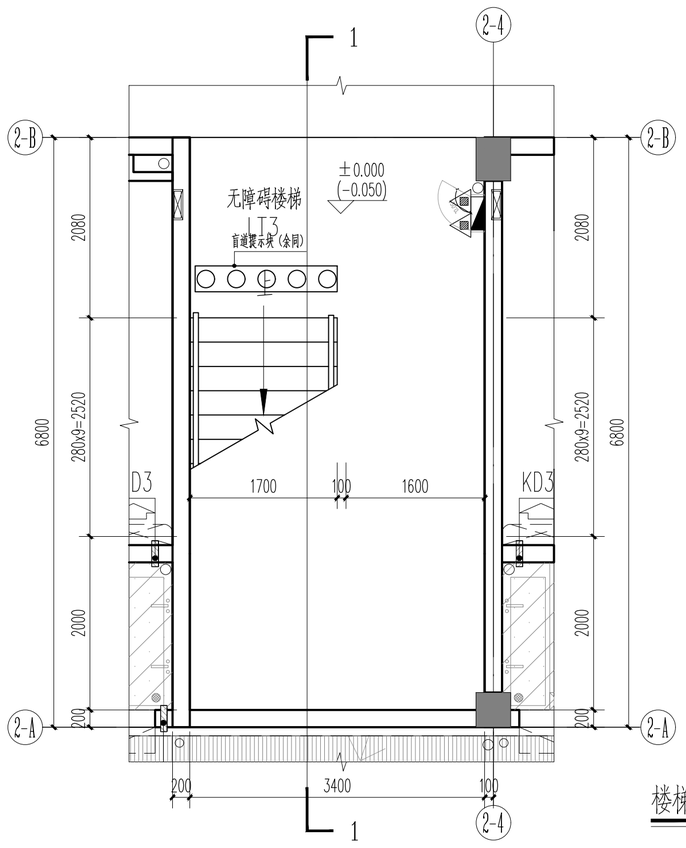

楼梯LT1 首层平面图 1:50

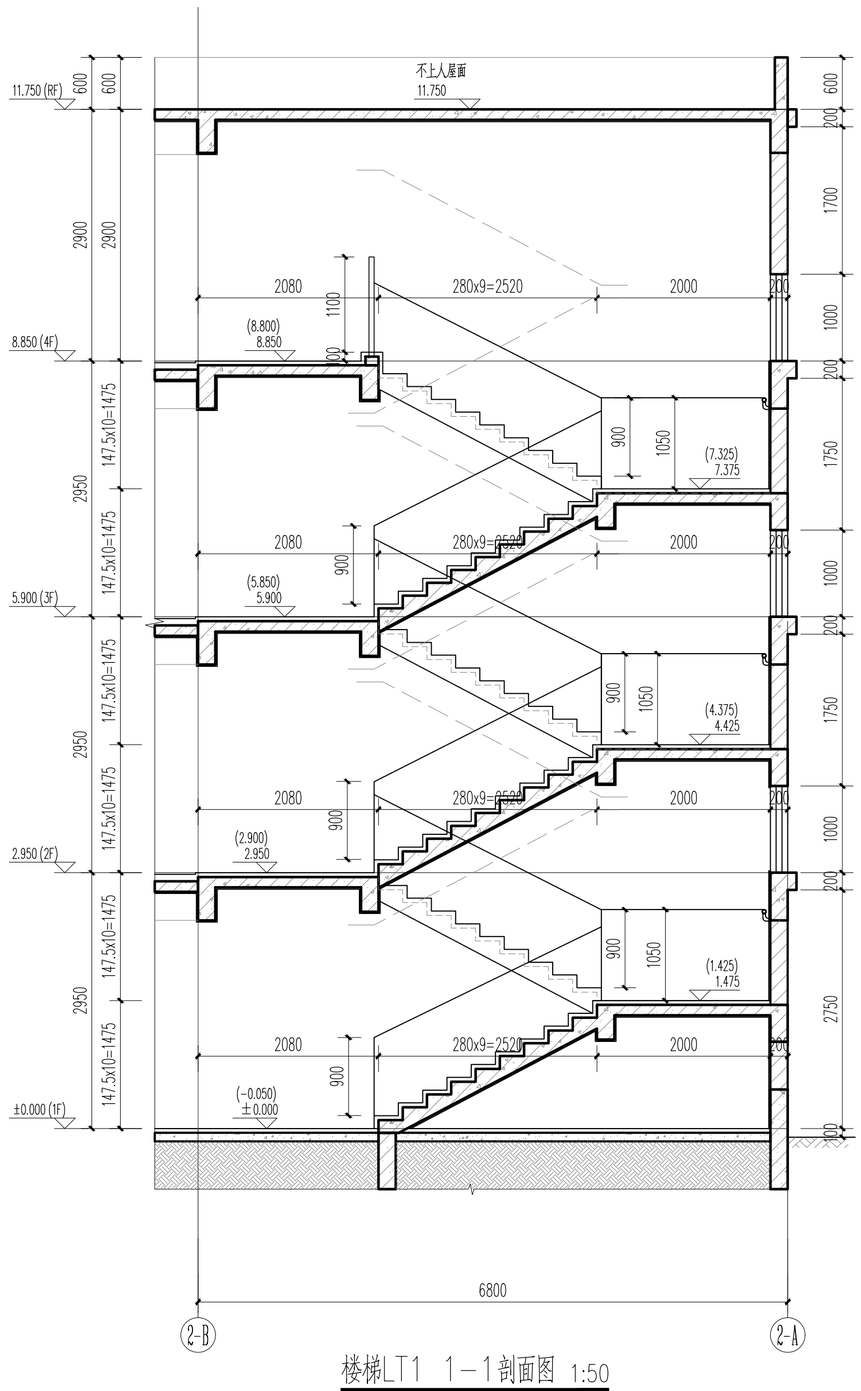

楼梯LT1 1－1剖面图 1:50

楼梯设计说明

1.除特别注明外，带括号 (x.xxx) 为结构标高,不带括号 x.xxx 为建筑完成面标高。H为本层建筑面标高。

2.楼梯部位:

(1) 楼梯踏步防滑条做法详A－T－N13 3号大样

(2) 靠墙扶手做法详: A－ T－N11ⓐ

(3) 护窗栏杆做法详:

(4) 楼梯水平栏杆或栏板长度大于0.5m时，其高度不应小于1.10m。

栏杆做法详: A－T－N13 ④⑤

(5) 梯井>100mm时，在扶手做不易攀爬处理措施。

(6) 栏杆竖向构件水平净距小于110mm。

(7) 篦子孔洞宽度或直径不大于13mm，条状孔洞应垂直于通行方向

(8) 公共场所的临空且下部有人员活动部位的栏杆（栏板），

在地面以上0.10m高度范围内不应留空。

(9) 钢爬梯做法详平面索引说明要求。

无障碍设计说明

1.距踏步起点和终点250mm~300mm处应设置提示盲道，

提示盲道的长度应与梯段的宽度相对应。

2.上行和下行的第一阶踏步应在颜色或材质上与平台有明显区别。

3.不应采用无踢面和直角形突缘的踏步。

4.踏步防滑条、警示条等附着物均不应突出踏面。

5.三级及三级以上的台阶和楼梯应在两侧设置扶手。

6.扶手高度为0.9m，设置双层扶手时，下层扶手高度为0.7m。

7.扶手起点和终点水平延伸长度>300mm，扶手末端向墙面或向下延伸0.1m。

扶手与墙面距离>40mm。

8.楼梯踏步防滑条做法详A－T－N13 3号大样 提示盲道做法详12J926 ⑤B2

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：广州城建开发设计院有限公司
业务范围：建筑行业建筑工程甲级
资质证书编号：A14401901③
有效期至：2030年04月09日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：杨忠旭
注册号：4401901-024
有效期：至2026年06月

版本码	版本日期	版本码	版本日期
/	2023.11.02	VA4.0	2025.04
VA2.0	2025.01.07		
VA3.0	2025.01		
图 幅	A1	折算A1图幅数量	1

广州城建开发设计院有限公司
Guangzhou City Construction & Development Design Institute CO.,LTD

地址：广州市天河北路天河北街9号首层
Address: 1/F No.9 Tianhe Bei Street, Tianhe Bei Road, Guangzhou, China

资质：建筑工程甲级 证书号：A14401901③
资质：风景园林工程专项乙级 证书号：A24401010

审 定 Authorized by	杨忠旭	
审 核 Processed by	艾 达	
专业负责人 Chief Engineer	李婉颖	李婉颖
项目负责人 Project Manager	艾 达 万汶鑫	
校 对 Checked by	郝 娜	
设 计 Designed by	李婉颖	李婉颖
制 图 Drafted by	李婉颖	李婉颖

业务号 Project No. 2308301A

建设单位 Client 广州市从化青龙科技基地有限公司

工程名称 Project 华美牧场员工宿舍和食堂工程

图纸名称 Title 楼梯大样一

专业 Subject	建筑	设计阶段 Phase	施工图
图号 Drawing No.	A－1－M01	日 期 Date	2025.04
电子文件名 File Name			

版权所有，未经授权，不得复制。
ALL RIGHTS RESERVED