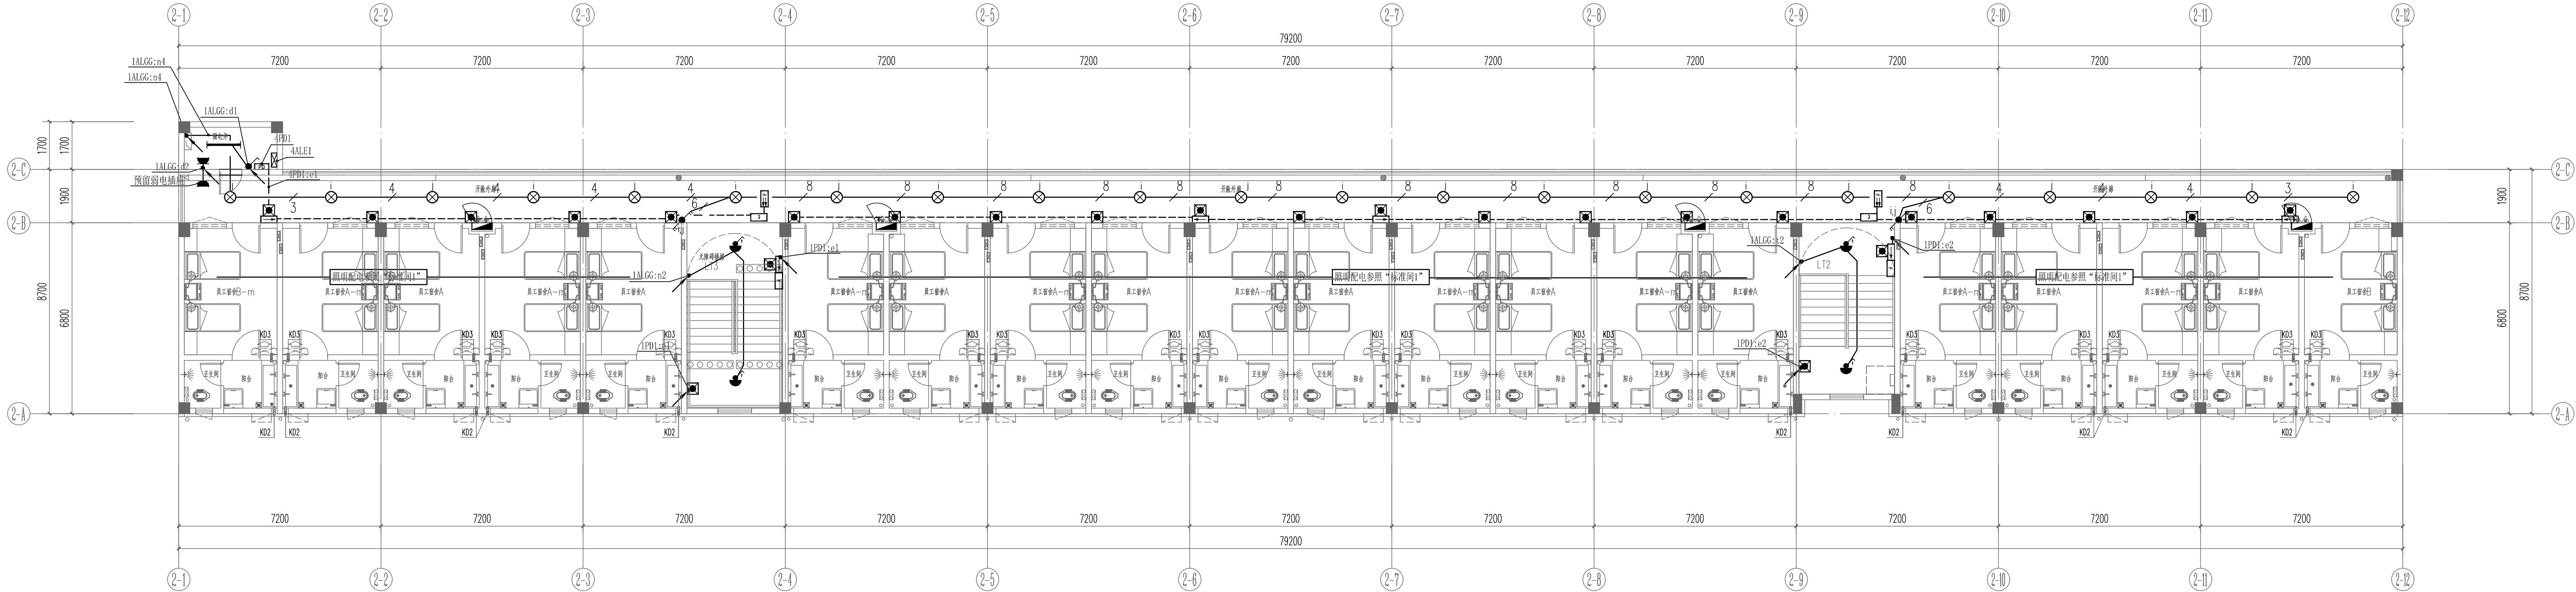


[illegible]

四层照明平面图 1:100

- 2 图中“H”为地面 ± 0.000 起。

图例	说明	色温	功率
	吸顶灯	4000K	24W
	吸顶灯(自带带色红外线开关)	4000K	15W
	T8 单管 LED 光源罩 (塑料板集成安装)	6000K 15W	
	300×150×90 塑料灯罩 (集成、陶瓷安装)	6000K	2415W
	600×600×60 塑料灯罩	6000K	3×100W
	天花灯射灯		LED 射灯
	单管紫外线消毒灯, 1200mm 长		90W
	壁装吊扇, 吊扇离地 4.0m, 二层离地 2.7m		

注: 所有灯具安装高度大于2.5m, 除注明外

版本码	版本日期	版本码	版本日期
/	2023.11.02	VA4.0	2025.04
VA2.0	2025.01.07		
VA3.0	2025.01		
图 幅	A1+1/4	折算A1图幅数量	1.25

 广州城建开发设计院有限公司
Guangzhou City Construction &

地址: 广州市天河北路河北街9号首层
Address: 1/F No.9 Tianhe Bei Street,
Tianhe Bei Road, Guangzhou, China

资质：建筑工程甲级 证书号：A144019013
 资质：风景园林工程专项乙级 证书号：A244019010

审 定 Authorized by	林冀仰
审 核 Processed by	曹 文
项目负责人 Project Manager	文恺顺
	万汝鑫
专业负责人 Chief Engineer	朱玲芳
校 对 Checked by	王朝思
设 计 Designed by	吴小钧
制 图 Drawn by	吴小钧

业务号 Project No.	2308301A
建设单位 Client	广州市从化青龙科技基地 有限公司

工 程 名 称	华美牧场员工宿舍和食堂工
Project	程

图 纸 名 称 Title	四层照明平面图
---------------------	---------

专业 Subject	电气	设计阶段 Phase	施工图
图号 Drawing No.	E1-1-P06	日期 Date	2025.04

电子文件名	
-------	---------------------------------------------------------------------------------------

版权所有，未经授权，不得复制。
ALL RIGHTS RESERVED