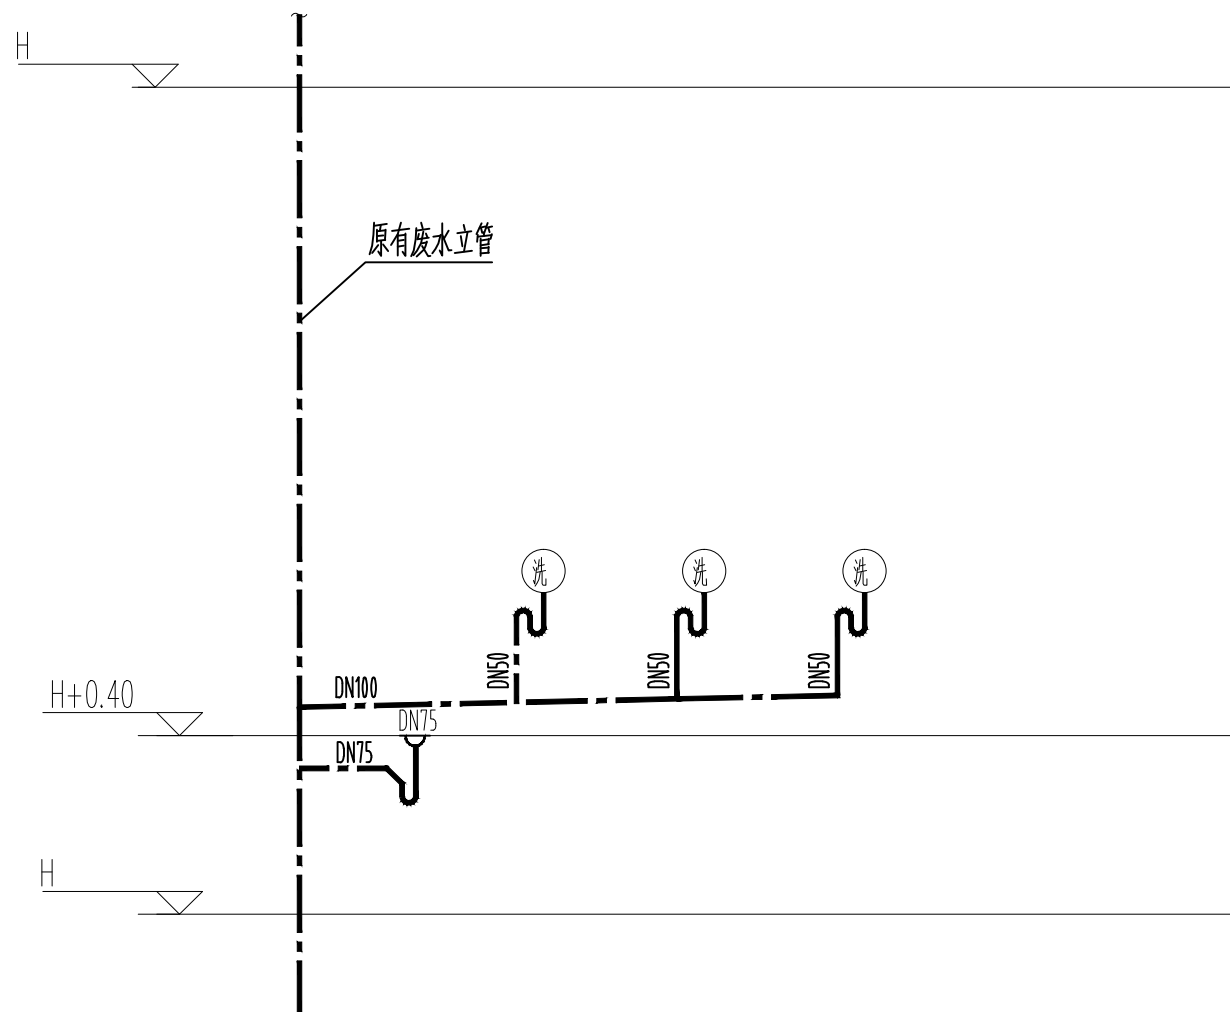


1. 卫生间位于楼层标高为负者，其污水应接入、标高高于该层管中心线，排入该层污水内。
2. 卫生器具采用陶瓷制品，款式应美观、建筑、油漆设计协调。配件应符合《节水型卫生洁具》GB15267—2014要求。
3. 洗手盆水流量不大于0.125L/s；小便器冲水流量为3.0L，大便器冲水流量为5.0L。
4. 卫生器具材料应合格，埋地管应使用镀锌管，且应有无气阻措施；小便器应有防止反冲措施。
5. 卫生间卫生器具的水龙头出水应安装减压高出出水器至该处的高空净空气量为200mm。
6. 使用自闭阀的自动冲洗大便器，其排水高度不应小于50mm。
7. 卫生器具排水高度应和卫生器具上缘一致，其余卫生器具和地漏应前置安装，水封高度不小于50mm，所有卫生器具不得重复设置水封。
8. 卫生器具排水管用不锈钢板制，水封高度不小于50mm，严禁采用铸（铸）地漏。
9. 严禁采用专用专用冲洗用大便器（大便斗、小便斗）直接连接。
10. 清扫口不得采用铸铁管，表面不得镀锌。
11. 卫生器具排水管管帽和管箍应采用镀锌产品且尺寸确定。
12. 管道穿越卫生间楼面及顶板处应预埋预埋防水套管，卫生间管道穿管套与楼板固各层应错开，面层后安装。
13. 排水管道在卫生间内不得横穿，不得在室内敷设。排水管用镀锌管采用4.0规格管45°斜三通连接，排水管采用3.0规格管。

[illegible]