



专业	签署	日期

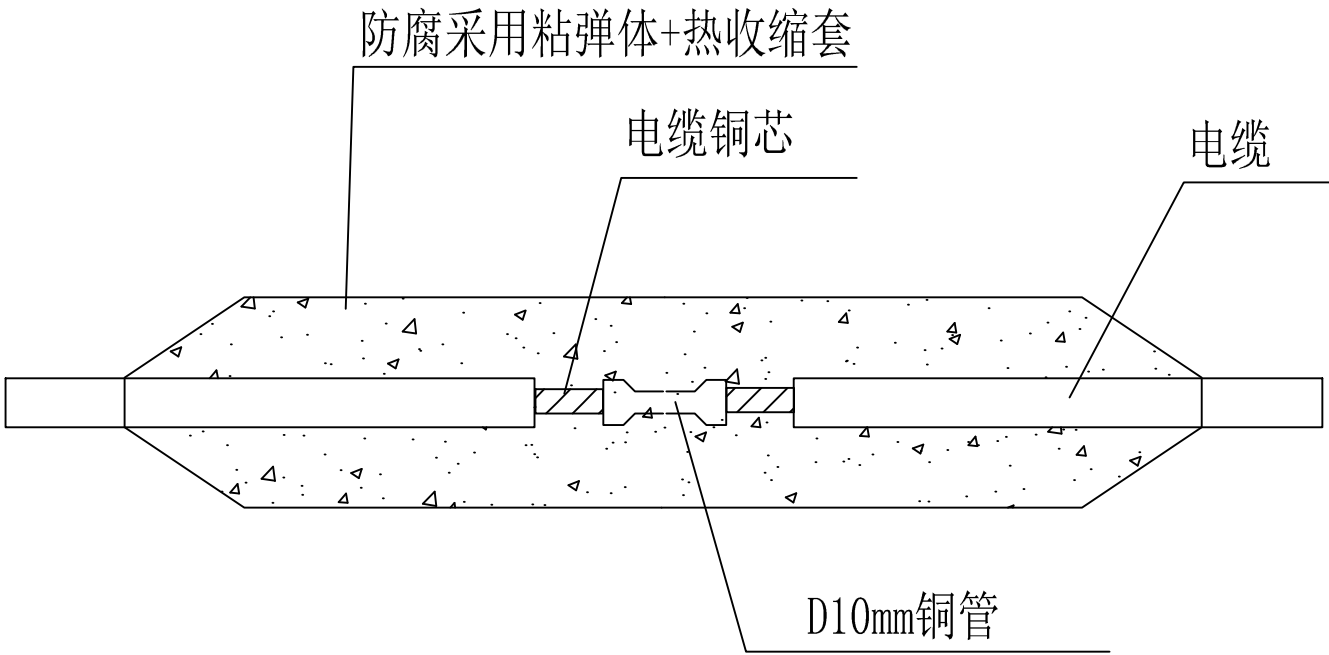

双根电缆连接及防腐图

说明

1. 电缆与电缆连接采用铜管钳接，电缆端应除去防腐绝缘层，芯线应伸出50mm,两端电缆各伸入铜管25mm进行压接。
- 2.防腐采用粘弹体+热收缩套。

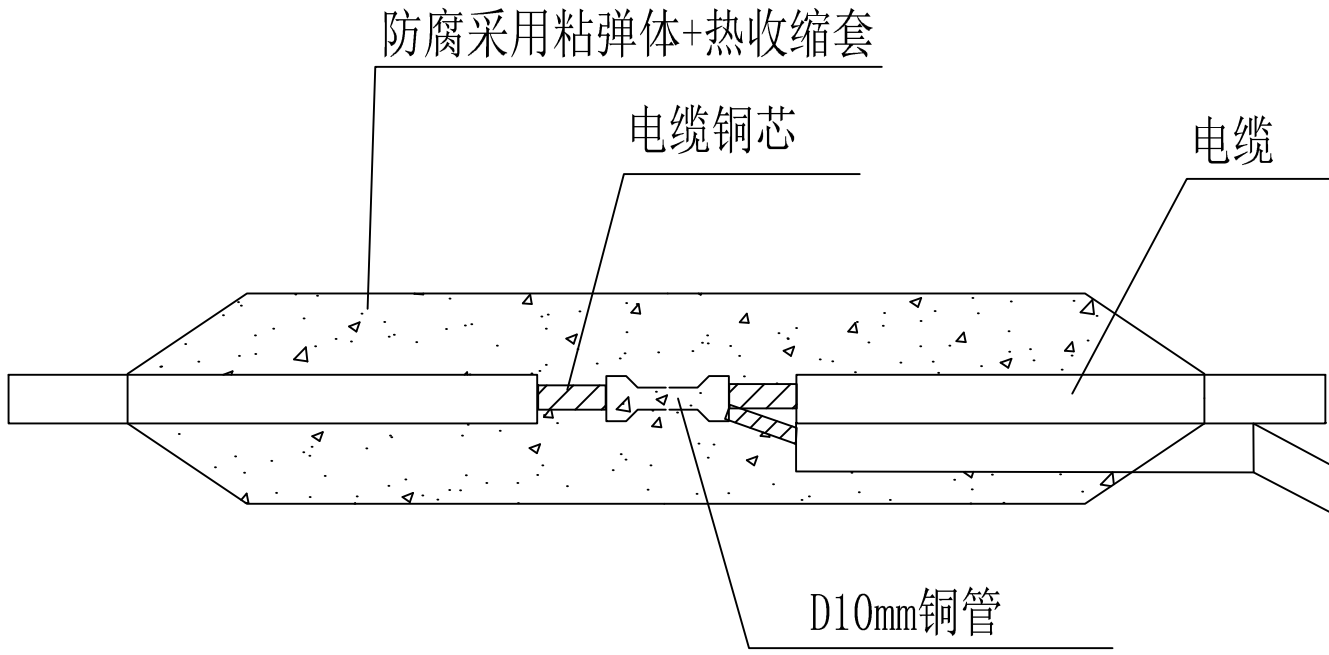

三根电缆连接及防腐图

3				
2	铜管	D10mm	m	视需要 每处用量
1	粘弹体+热收缩套			视需要 每处用量
编号	名称及型号（规格）		单位	数量 备注
<div>中国市政工程华北设计研究总院有限公司 North China Municipal Engineering Design & Research Institute Co.,Ltd.</div>			日期 Date	2023.7
			阶段 Design Stage	施工图
审核 Review	田再强		工程名称 Project	田心调压站扩容改造工程
校核 Check	蓝钦		设计项目 Design Item	总图
设计 Design	金树奎		图 名 Drawing Name	阴极保护电缆连接防腐图
绘图 Draw			项目负责 Project Person in Charge	杨帆
			专业负责 Specialized Person in Charge	金树奎
			版 次 Version	A