


5 893288 029030

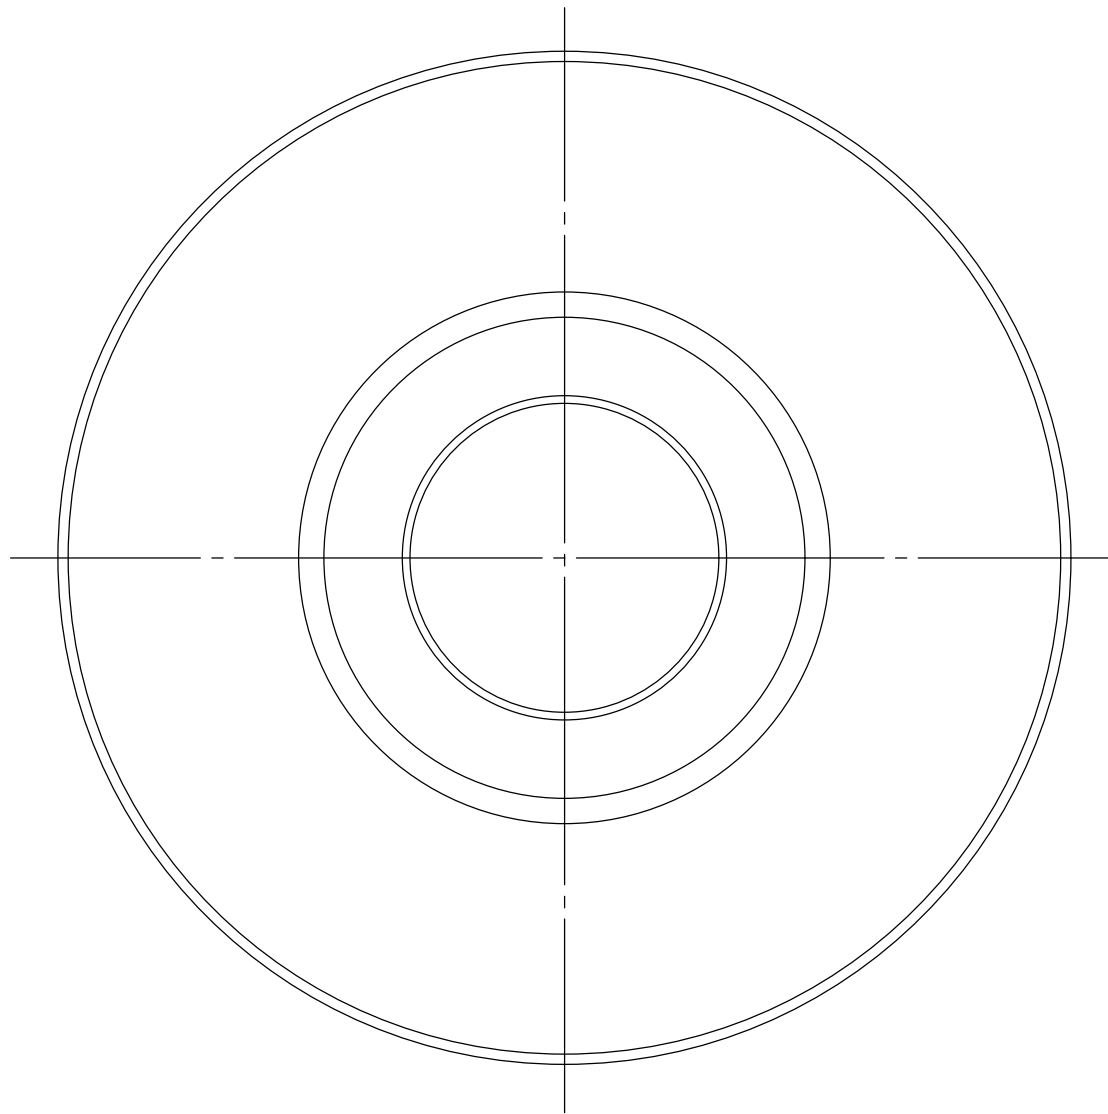

总重: 9.50

说明:

- 1.标题栏中数量为一扇闸门的用量。
2.未注圆角半径均为R3。
2.材质为ZG310-570。

 广州市水务规划勘测设计研究院有限公司 Guangzhou Water Planning & Design Institute Co., Ltd.							项目名称		广州市大塱拦河闸坝加固改造工程			
批准			校核	蔡积翔		项目负责人	陈汉杰		阶段	施工图	侧轮轮子	
核定			设计	卢毓颖		专业负责人	卢毓颖		专业	金属结构		
审查	欧镇财		制图	卢毓颖		日期	2023.07	A	比例	1: 1.5	图号	23007-SGT-JJ-04-3-3

声明：未经授权，不得翻印（录）、传播或他用。对于侵权行为，我公司将保留追究其法律责任的权利。